

WÓJT GMINY MARCISZÓW

Urząd Gminy Marciszów
ul. Główna 86
58-410 Marciszów
Nr sprawy ZP 7331/30/03/1/04

Marciszów dnia 01 lipca 2004r

DECYZJA NR 10/04 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, pkt 2 oraz art. 54 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami); po rozpatrzeniu wniosku: Przedsiębiorstwa Projektowo-Doradczego WroTECH z/s przy ul. Australijskiej 64b we Wrocławiu, działającej z upoważnienia Gminy Marciszów; z dnia 28.10.2003r

USTALAM LOKALIZACJĘ CELU PUBLICZNEGO:

A. RODZAJ INWESTYCJI – obiekty infrastruktury technicznej

Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Marciszów w miejscowościach: Marciszów, Wieściszowice, cz. Ciechanowic oraz cz. Pustelnika; działki wg wykazu załączonego do wniosku;

B. WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODREBNYCH

1. warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego
 - bez uwarunkowań
2. warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
 1. wynikające z potrzeb ochrony środowiska:
 - podziemne rurociągi, oraz inne obiekty liniowe należy przeprowadzić i wykonać w sposób zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, w tym: ochronę walorów krajobrazowych, możliwość przemieszczania się dziko żyjących zwierząt.
 - Roboty ziemne związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący drzewom lub krzewom;
 - należy przywrócić do właściwego stanu powierzchnię ziemi w razie jej uszkodzenia tj doprowadzić do naturalnego ukształtowania rzeźby terenu;
 - Przekształcenie rzeźby terenu może nastąpić tylko po uprzednim rozpoznaniu bezpośrednich lub pośrednich jego skutków dla środowiska.
 - Wykopy pod projektowaną kanalizację należy prowadzić warstwowo tzn. osobno zdjąć warstwę próchniczą i osobno pozostałe warstwy;
 - W czasie zasypywania wykopów właściwą kolejność ułożenia gleby próchniczej;
 - W projektowaniu inwestycji wymagających trwałego przemieszczania mas ziemnych należy ustalić sposoby zachowania istniejących wartości rzeźby terenu stosownie do potrzeb przyrodniczych, gospodarczych i krajobrazowych oraz należy:
 - określić sposoby przeciwdziałania erozji wodnej i wietrznej podczas prowadzenia robót budowlanych oraz po ich zakończeniu.
 - przewidzieć wykorzystanie przemieszczanych mas ziemi w taki sposób, aby odtworzyły zniszczone wartości powierzchni ziemi lub przyczyniły się do poprawy jej stanu w innym miejscu.
 2. wynikające z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody:
 - Przedmiotowe zamierzenia będzie realizowane w granicach i otulinie Rudawskiego Parku Krajobrazowego dla którego został opracowany i zatwierdzony Plan Ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny rozporządzeniem Nr 5/98 z dnia 26.05.1998r Wojewody Jeleniogórskiego, a opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Jeleniogórskiego Nr 26 z 08.06.1998r., z ustaleń szczegółowych ww planu dla terenów Gminy Marciszów jako wiążące ustala się między innymi:
 - objęcie jedną z form ochrony przełomowego odcinka doliny Bobru pomiędzy Ciechanowicami a Janowicami Wielkimi;
 - objęcie jedną z form ochrony gatunków florystycznych rejonu łąk koło Marciszowa i łąk koło Wieściszowic;
 - objęcie jedną z form ochrony Kolorowych Jeziorok koło Wieściszowic;

- tereny powierzchniowej eksploatacji amfibolitu „Wieściszowice” prowadzone do wyczerpania się złoża;
 - tereny wypoczynku pobytowego z funkcją letniskową szczególnie dla wsi Wieściszowice;
 - potencjalne ośrodki sportów zimowych;
 - utrzymanie pola namiotowego z urządzonym miejscem wypoczynku w rejonie Błękitnego Jeziora
 - objęcie ochroną odsłoniętej fauną kopalną w Marciszowie;
3. warunki szczegółowe zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
- „(...) nowa infrastruktura podziemna nie powinna być usytuowana pod jezdnią istniejąca lub docelową „zgodnie z § 140 ust. 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430z 1999)
 - lokalizacja obiektów budowlanych należy projektować w sposób spełniający warunki określone w ustawie o drogach publicznych z dnia 31.03.1985 (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 1999 ze zmianami)
 - zgodnie z uchwałą Nr XLV/271/2001 Rady Gminy w Marciszowie z dnia 21.03.2001 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów dla terenu we wsi Domanów, Pustelnik, Marciszów, Sędziszów
 - określono w § 4 ust. 1 oznaczenie GP 1/2 (5)
 - w § 4 ust. 1 pkt. 1 – przeznaczenie terenu: teren komunikacji samochodowej droga krajowa klasy GP w pasie jedno jezdniowym o szerokości w liniach rozgraniczających 30,0m.
 - Trasa rurociągów kanalizacji sanitarnej przecina urządzenia melioracyjne, ciekły podstawowe, rowy, wały przeciwpowodziowe, grunty drenowane – wymaga uzgodnienia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń wodnych Oddział w Lwówku Śląskim
 - na przejściu przez rzeki, potoki i wały p.powodziowe niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;
 - dokumentację projektu, dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy uzgodnić w Dolnośląskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu;
4. wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich
- dostęp do drogi publicznej – projektowane urządzenia nie mogą ograniczać dostępu do drogi publicznej;
 - możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności - nie ulegnie ograniczeniu
 - dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - nie ulegnie ograniczeniu;
 - uciążliwości powodowane przez hałas – powstałe ze względu na prowadzoną działalność lub sposób eksploatacji, ze względu na sąsiedztwo budynków mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych należy kształtować i zabezpieczyć tak aby poziom hałasów i ew. drgań nie przekraczał wartości dopuszczalnych tj. dla terenów zabudowy mieszkaniowej: pora dnia 50dB – pora nocy 40 dB; /Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.01.2002 w sprawie wartości progowych poziomów hałasu Dz. U.8, poz. 81 z 2002r/
 - zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby – nie występuje;
5. wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych
- zgodnie z uchwałą Nr LI/295/2002 Rady Gminy w Marciszowie z dnia 17.06.2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów dla terenu we wsi Wieściszowice, dla którego określono w § 3 ust. 1 przeznaczenie terenu I-15PE – eksploatacja surowców
 - w § 3 ust. 1 pkt 3 lit e określono zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej „(...) dla odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków ustala się powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z gminnym systemem kanalizacji sanitarnej przy pomocy uzupełniającego układu sieci kanalizacyjnej(…)”

C. LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI – ze względu na rodzaj planowanej inwestycji – nie ustala się;

Uzasadnienie

W dniu 28.10.2003r do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji lokalizacji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej; Ze względu na charakter i zakres inwestycji tyt. Urząd zwrócił się z zapytaniem do Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego na mocy art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska czy istnieje konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz ustalenie jego zakresu. Wymienione organy orzekły o konieczności opracowania takiego raportu. Tutejszy Urząd postanowieniem ZPB 7331/3-1/2004 z dnia 13.01.2004 nałożył na wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu oraz ustalenie jego zakresu. W dniu 08.01.2004 do

1. zgodność opinii z projektem

– stwierdzenie

14.02.04

inż. TOMASZ PRZEWÓZNI
upr. bud. do projektowania i kierowania rob.
budowlanymi b.o. w specjalności instal.
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ci-
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg


Urzędu Gminy w Marciszowie wpłynął ww raport. Organ wydający decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotował jej projekt wystąpił o uzgodnienie warunków zabudowy; Gmina Marciszów nie dysponuje aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego toteż określenie warunków przedmiotowej inwestycji nastąpiło w formie niniejszej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Pouczenie

1. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
2. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Marciszów, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres zadania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądania.

Załączniki:

1. Mapa skala 1:500, 1:1000





 (imię i nazwisko oraz stanowisko
 służbowe i podpis osoby upoważnionej
 do wydawania decyzji)

Otrzymują:

1. WroTECH Wrocław +zał. nr 1,2,3
2. strony sprawy wg wykazu
3. a/a +zał. nr 1,2,3,

Zgodność odpisu z oryginałem


— stwierdzam —

14.09.04

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
 wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.

WKP/0149/PWOS/04





Inspektorat Jeleń: Görze
58-800 Jeleń, ul. Chopina 113
tel. (075) 755 31 48, fax (075) 755 31 48
RPGON 9321 11 11, 242-20 11-651

İdenia Gör: 2004-02-11

NI-91 - 473 11/1/2004

Cieplickiego 113

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlano-Remontowe

WroTECH

ul. Australijska 63,

54-404 Wrocław

dot: warunki techniczne do projektowanej kanalizacji sanitarnej w gminie Marciszów

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Inspektorat w Jeleniej Górze przesyła niezbędne informacje dotyczące warunków technicznych w zakresie projektowanych przebiegów rzeki Sôhr oraz przebiegu trasy kanalizacyjnej:

A) projektowana trasa sieci kanalizacyjnej

- należy dążyć do zachowania minimalnej odległości instalacji od linii brzegowej - dla Bóbru wynosi 10mb,
- w przypadku braku możliwości zachowania powyższych min. odległości należy w takiej sytuacji zaprojektować umocnienia brzegowe w uzgodnieniu z Inspektoratem w Jeleniej Górze,
- trasa instalacji powinna być wyniesiona poza tereny zalewowe rzeki Bóbr. Dla odcinków projektowanych przejść rzeki Bóbr przebiegających przez tereny zalewowe należy zaprojektować (np.darniowanie) w pasie prowadzonych wykopów liniowych pod instalacje,

B)dotyczy kolizji z ciekami

- | | |
|---|----------|
| - przejście Nr 1 -- rzeka Bóbr km 243+600 | Zgodność |
| - przejście Nr 2 -- rzeka Bóbr km 245+980 | |

Zgodność ksero z oryginałem

— 314 —

Chodzież, dnia 16.05.06..... r.

INZ. TO: 452.9-3 (100) 100

Opracowanie przedłożone do uzgodnienia powinno zawierać:

- der Orientacvinv.

upr. i d. de protekcije
proširio na s.o.

W

w

Ph

- plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesioną trasą i projektowanymi przekroczeniami cieków.
- opis techniczny projektowanych przejść wraz z podaniem metod przejścia i technologii ich wykonania. W zależności od metody wykonania będą podane warunki uzgodnienia. Dotyczy to w szczególności konieczności wykonania lub niewykonania niezbędnych ubezpieczeń dna i skarp w obrębie przejścia. Dla metody bezinwazyjnej takie umocnienia są zbędne.

W przypadku zastosowania metody przekopu otwartego należy projektować umocnienia w uzgodnieniu z Inspektorem.

Inspektorat zaleca stosowanie metody bezinwazyjnej.

- 1 - na przekrojach poprzecznych cieków w miejscach kolizji należy podać rzędne posadowienia rury osłonowej min. posadowienie dla rzeki Bóbr wynosi 1,5m,
- 2 - na przekrojach poprzecznych należy zaznaczyć istniejące umocnienia zarówno brzegowe jak i dennie oraz rzędne zw. wody w dniu pomiaru,
- mapę ewidencji gruntów przyległych do cieków wraz z wypisem z rejestru,
- w projekcie budowlano-wykonawczym należy uwzględnić wymogi art. 20 Prawa wodnego i podać niezbędną powierzchnię zajętego gruntu pod projektowane umocnienia.

Po przedłożeniu opracowania zawierającego powyższe uwagi i warunki dokonamy szczegółowego uzgodnienia.

W przypadku konieczności wejścia z robotami na działki będące w administracji RZGW we Wrocławiu, należy spełnić wymogi art. 24 ustawy z dnia 11 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 115 poz. 741 z p.m.z.) w przesłaniu projektu umowy o warunkach korzystania z nieruchomości.

Informujemy, że użytkownik urządzeń zobowiązany jest do sporządzenia operatu geodezyjnego na zajęte grunty pod urządzenia wodne.

Operat geodezyjny należy przekazać przy odbiorze robót przedstawicielowi RZGW.

Na powyższe będzie zawarta umowa użytkowania i pobierana opłata zgodnie z art. 20.1. Prawa wodnego.

O zawarcie umowy należy zwrócić się do RZGW Zarządzania Mieniem Skarbu Państwa.

Zgodność ksero z oryginałem

Wrocław, 10.04.2018 r.

Głódziej, dnia 10.04.2018 r.

inż. TOMASZ K...
upr. bud. ...
budowlano-wykonawczy
w ...
w ...

W przypadku wykonywania przejść nad dnem rzeki Bów metodą podwieszenia instalacji do konstrukcji mostu, opracowanie winno zawierać:

- plan orientacyjny w skali 1:10 000,
 - plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesionymi i ponumerowanymi przejściami wraz z ich kilometrażami,
 - opis techniczny projektowanych przejść wraz z technologią ich wykonania,
 - przekrój poprzeczny rzeki w miejscu kolizji z naniesieniem rzędnej wzniesienia spodu rury osłonowej.
- Rzędna wzniesienia konstrukcji przejść powinna być wyniesiona min. 1,00m ponad najwyższy poziom wody spiętrzonej przepływu miarodajnego.
- mapę ewidencji gruntów i wypisu z rejestru gruntów,
 - obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne dla w/w przejść, zgodnie z wymogami Zał. nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. (Dz.U.Nr 63, poz 735),
 - zgody administratora obiektów mostowych na podwieszenie konstrukcji instalacji.

Jednocześnie informujemy iż na w/wym przekroczeniu wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art.122 ust.1 pkt 3 Prawo Wodne Dz.U.Nr 115 poz.1229).

Załączniki:

1. wyrys planu sytuacyjnego z podanym kilometrażem- s.2.2

Do wiadomości:

1. RZGW Wrocław
2. a/a

KIEROWNIK INSPEKTORATU
mgr inż. Tomasz Sadowski

Zgodność odpisu z oryginałem

— stwierdzam —

14.08.04

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.

WKP/0149/PWOS/04

Przeż / Pr

inż. TOMASZ PRZEWÓŻNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

WKP/0149/PWOS/04

Zgodność odpisu z oryginałem

— stwierdza m. inż.

M. Przewoźny

inż. TOMASZ PRZEWÓŻNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanali

WKP/0149/PWOS/04

Prz Prz

TUTAJ PŁOŚ

Lwówek Śląski 2004-06-02

ME – 462 – 28/04

Przedsiębiorstwo
Projektowo - Doradcze
„WroTECH”
ul. Australijska 64b
54 – 404 Wrocław

Odpowiadając na pismo nr WT/.../2004 z dnia 24.05.br., Oddział Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim uzgadnia projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Marciszów pod następującymi warunkami:

- przejścia pod potokiem ZAKRĘTA w km 0+270 (obręb Ciechanowice) oraz pod potokiem BOBREK w km 0+190; 0+700; 1+470; 1+580; 1+850; 1+910 (obręb Marciszów i Pustelnik) należy dokonać metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej min. 1,0 m pod dnem istniejącym,
- w przypadku zniszczeń linii brzegowych i koryt potoków należy je przywrócić do stanu poprzedniego,
- po wykonaniu ww. przejść należy wykonać inwentaryzację geodezyjną pionową i poziomą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przejścia przez urządzenia melioracji szczegółowych (rowy) w miejscowościach:
 - Wieściszowice - R – H w km 0+040; R – L w km 0+175; R – G w km 0+250 i 0+330 ; R – G₁ w km 0+040 i 0+175,
 - Ciechanowice – rów R – 17 w km 0+145; R – L₁ w km 0+030; R – L₂ w km 0+020; R – L w km 0+525 i 0+540; R – 19 w km 0+500
 - Marciszów – R – M w km 0+250 ; R – Ł w km 0+050; R – E'' w km 0+030 i 0+350; R – J' w km 0+043; R – F w km 0+010 ; R – A' w km 0+050; R – L'' w km 0+125; R – L' w km 0+090; R – K'' w km 0+138 i 0+223.; R – M₁ w km 0+300; R – J₂ w km 0+025; R – U' w km 0+060 i 0+080; R – 53 w km 0+070 ; R – P₄ w km 0+055; R – P' w km 0+325; R – W w km 0+035; R – Y' w km 0+070; R – X₇ w km 0+130 i 0+135

Zgodność ksera z oryginałem

świadczam

19.06.2004



0+200; R – 55 w km 0+020; R – P₅ w km 0+180; R – P₄ w km 0+030 i 0+090 należy dokonać w rurze osłonowej min. 1,0 m poniżej rzędnej dna istniejącego,

- dno i skarpy rowów w miejscach przejść należy przywrócić do stanu poprzedniego,
- ewentualne uszkodzenia ciągów drenarskich (obręb Wieściszowice dz. nr 301; 303/1; 303/2; 302; 306; 307; 308/1) należy odbudować na koszt inwestora pod nadzorem tut. Zarządu,
- miejsca przejść pod ww. urządzeniami melioracyjnymi należy oznakować stałymi znakami informacyjnymi,
- o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić Oddział DZMiUW w Lwówku Śląskim,
- DZMiUW zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w odbiorze ww. wykonanych przejść.

W załączeniu zwracamy mapy sytuacyjne w skali 1: 1000 z naniesionymi urządzeniami melioracyjnymi w miejscach kolizji i przesyłamy fakturę za ww. uzgodnienie.

SPRAWĘ PROWADZI

PIOTR-JURKOWSKA NERKA
nazwisko i imię

pok. _____ tel. 744 52 71 w. Elżbieta Górska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU

Tadeusz Miciak

Zgodność odpisu z oryginałem

- s i w i e r d z a m -

14.08.04

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.

WKP/0149/PWOS/04

Tomasz Przewoźny

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dn. 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt. 3 i art. 21 ust. 1a ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz art. 123 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) na wniosek z dn. 5 lutego 2004r. Przedsiębiorstwa Projektowo - Doradczego WroTECH z/s ul. Australijska 64b, 54-404 Wrocław o uzgodnienie przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Marciszów w ciągu dróg powiatowych nr 3467D i 3473D

postanawiam


u z g o d n i ć projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej w zakresie kolizji oraz wzdłuż dróg powiatowych nr 3467D i 3473D, na następujących warunkach:

- a) roboty w pasie drogowym prowadzone będą zgodnie z załączonymi do wniosku mapami sytuacyjno – wysokościowymi,
- b) roboty nie mogą być prowadzone w okresie mrozów,
- c) roboty będą wykonywane bez ograniczeń i wstrzymywania ruchu na drodze,
- d) termin rozpoczęcia i zakończenia robót oraz szczegóły ich realizacji ustalić z Zarządcą drogi,
- e) przejścia poprzeczne pod drogą wykonać metodą przecisku sterowanego lub przewiertu, rurę umieścić na głębokości co najmniej 1,20 m od poziomu nawierzchni jezdni do górnej krawędzi rury,
- f) rury umieszczone pod drogą powinny mieć długość równą co najmniej łącznej szerokości jezdni, poboczy i rzutów poziomych skarp,
- g) projektowaną kanalizację sanitarną umieszczoną wzdłuż i przecinającą poprzecznie drogi nr 3467D i 3473D wykonać w sposób, który nie ograniczy możliwości przebudowy albo remontu drogi, nie zmniejszy stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi,
- h) konstrukcja naruszonego pasa drogowego (pobocza) zostanie odtworzona z niżej podanymi warunkami:
 - zasypkę po wykopach w poboczu należy wykonać równomiernie warstwami co 10 cm gruntem nie wysadzinowym, jednorodnym o grubości ziaren nie przekraczającej 30 mm z odpowiednim zagęszczeniem gruntu (wskaźnik zagęszczenia - 1),
 - badania stopnia zagęszczenia należy udokumentować przy końcowym odbiorze,
 - wykonanie powyższych robót wymagać będzie specjalistycznego nadzoru,
- i) zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym, lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami,
- j) wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zarządcy drogi dokumentacji powykonawczej wykonanej kanalizacji sanitarnej oraz umożliwi przedstawicielowi Zarządcy drogi udział w komisijnym odbiorze wykonanych robót.
- k) niniejsze uzgodnienie **nie jest zezwoleniem** na zajęcia pasa drogowego celem wykonania robót. O wydanie zezwolenia należy wystąpić na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa, załączając dokumenty wymagane na podstawie § 4 ust. 1

Zgodność ksera z oryginałem

— stwierdzam —

Chodzież, dnia 19.03.2004r.



rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 ze zm.):

- projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego,
- plan zajęcia pasa drogowego przewidywanego do zajęcia oraz harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie,
- i) za zajęcia pasa drogowego celem wykonania robót pobrana będzie opłata przewidziana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 ze zm.),
- j) wszelkie odkształcenia pasa drogowego stwierdzone w ciągu roku od podpisania końcowego protokołu odbioru robót będą usuwane na koszt wykonawcy,
- k) niniejsze uzgodnienie obowiązuje na okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków,
- l) wszelkie zmiany, które mogą powstać w trakcie realizacji inwestycji należy niezwłocznie uzgodnić z zarządcą drogi,
- m) realizacja inwestycji wymaga posiadania decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej.

UZASADNIENIE

W dn. 10 lutego 2004r. do Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Projektowo – Doradczego WroTECH z/s ul. Australijska 64b, 54-404 Wrocław o uzgodnienie przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Marciszów w ciągu dróg powiatowych nr 3467D i 3473D. Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją, pismem nr KD.5444-4/04 z dn. 01.03.2004r., wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia, w terminie 7 dni, wniosku o rysunki ze sposobem przebiegu kanalizacji sanitarnej na drogowych obiektach inżynierskich. W dn. 17 marca 2004r. do tut. urzędu wpłynęło pismo, Przedsiębiorstwa Projektowo – Doradczego WroTECH z informacją o tym, że została zmieniona trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej w zakresie kolizji z drogowymi obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w m. Marciszów i Ciechanowice w ten sposób, że rzeka Bóbr w rzeczonych miejscowościach zostanie przekroczona bezinwazyjnie. Niemniej jednak lokalizacja budowli liniowej, zgodnie z § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430), projektowanej wzdłuż drogi i przecinającej ją poprzecznie musi być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi, nie zmniejszała stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi.

W świetle przedstawionych wyżej przepisów oraz w oparciu o dokumenty będące w posiadaniu zarządcy drogi nr 3467D i 3473D na terenie gm. Marciszów postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 141 § 1 kpa na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Strona może jednak zaskarżyć to postanowienie w odwołaniu od decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, wydanej w oparciu o niniejsze postanowienie (art. 142 kpa).

Sprawa prowadzi:
Wydział Komunikacji i Gospodarki
Agencja Energetyka
tel. (071) 331 17 10 i 33 10 12

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Projektowo – Doradcze
WroTECH
ul. Australijska 64b, 54-404 Wrocław
2. A/a

Zgodność odpisu z oryginałem

– stwierdzam – inż. Leszek Loch

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanaliz

WKPD 149/PWOS/04

Kamienna Góra dn. 19.03.2004 r.

Z – 2126-02/2004

Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze
WROTECH Sp. z o.o.
ul. Australijska 64 b
54-404 Wrocław

Zn. spr. WT/190/2004

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.02.2004 r. zn. spr. jw., dotyczące projektowanej kanalizacji sanitarnej w gminie Marciszów, w tym uzgodnienia lokalizacji przyłącza wraz z przejściem siecią kanalizacyjną przez działkę nr 493/24 obrębu ewidencyjnego Marciszów będącą w naszym zarządzie, uprzejmie informujemy o naszym stanowisku w tej sprawie.

Nadleśnictwo Kamienna Góra pozytywnie opiniuje projekt lokalizacji przyłącza i przejścia siecią kanalizacyjną przez ww. działkę, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną w skali 1 : 1000.

Natomiast przed rozpoczęciem prac instalacyjnych i wiążącą się z tym koniecznością wejścia na zarządzany przez nas teren, niezbędne będą dodatkowe ustalenia i uzgodnienia inwestora tj. Urzędu Gminy w Marciszowie z Nadleśnictwem Kamienna Góra.

Załącznik:

- kopia mapy gospodarczej nadleśnictwa
w skali 1 : 5000

Do wiadomości:

Urząd Gminy w Marciszowie
ul. Główna 86
58-410 Marciszów

NADLEŚNICZY

mgr inż. Dariusz Gajda

Zgodność odpisu z oryginałem

— stwierdzam —

14.03.04

inż. TOMASZ PRZEWOŻNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

[Signature]

Obrigb Kanianna Goria

Łańcuchowo Raszów

Oddz. 246


AM № 12

Gmina Marciszewo

Obt. av. Marciszów


dz. nr 493/24

- projekt przebiegu szlaci kanalizacyjnej

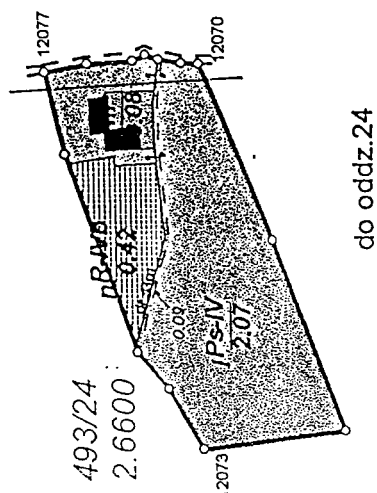

do oddz.24

Obr. Marciszów

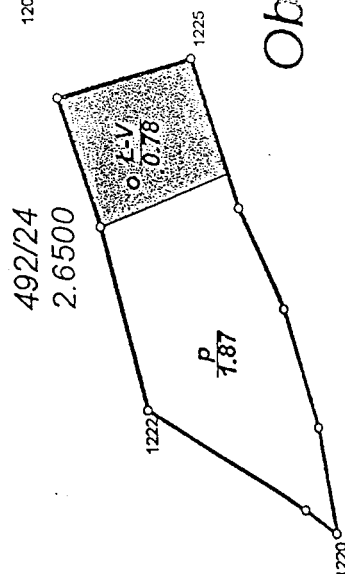

do oddz.24

Grunty wsi Marciszów
gmina Marciszów

Zgodność odpisu z oryginałem

— stwierdzam —


14.09.04

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

inż. **TOMASZ PRZEWORA**
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

WKP/0149/PWOS/04

P_{12} P_{21}

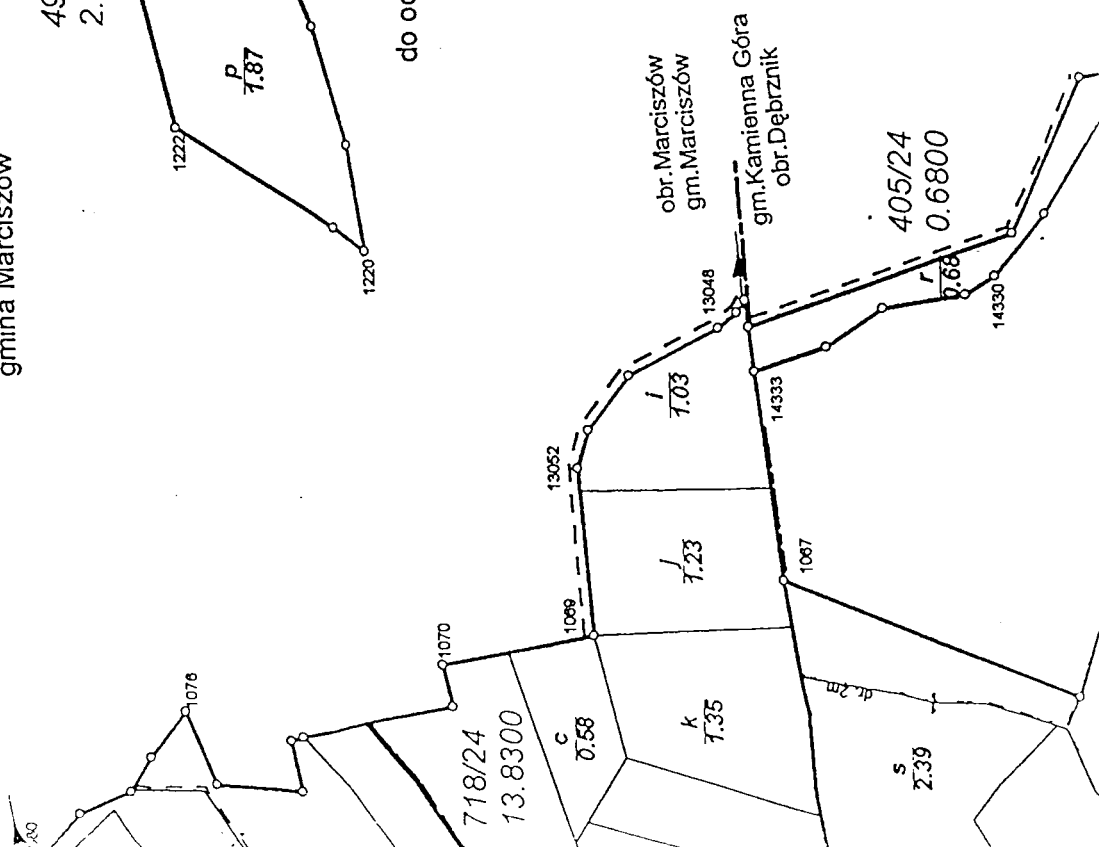

SGZ.III/4603- 19/31-2/ 2339 /LZ/04

Jelenia Góra, 29.03.2004r

P. Jelenia
[Signature]

Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze
Wro TECH
ul. Australijska 64b
54-404 Wrocław

184 0/4

dot. projektowanej kanalizacji sanitarnej w gminie Marciszów, obręb Ciechanowice - działki nr 222/2, 30, obręb Marciszów działki: 578, 563, 543/1, 666, 636, 626/3, 62/1.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2004r, znak: WT/192/2004r dot. uzgodnienia lokalizacji i przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, Sekcja Terenowa Agencji Nieruchomości Rolnych w Jelenie Górze ze względu na publiczny charakter inwestycji wyraża zgodę na w/w przedsięwzięcie, pod warunkiem:

1. z użytkownikami działki 222/2 oraz z dożywnikami należy ustalić termin wejścia na nieruchomość i spisać bezpośrednią umowę, która określić ma warunki udostępnienia działki, zasady odszkodowania a także sposób rekultywacji gruntu po zakończeniu prac,
2. prace prowadzić w terminie umożliwiającym prace polowe,
3. dla działki nr 578 i 563 na których projektuje się przepompownię ścieków należy otrzymać pisemną zgodę od dożywników tych nieruchomości,
4. teren pod projektowane przepompownie należy wydzielić, wstępny projekt podziału działek należy uzgodnić z tut. Sekcją. Koszty związane z wydzieleniem ponosi Inwestor.
5. przed wejściem na nieruchomość powiadomić Agencję oraz użytkowników działki na minimum 14 dni przed rozpoczęciem prac,
6. odbioru powykonawczego dokona przedstawiciel Agencji wraz z przedstawicielem Urzędu Gminy.

Jednocześnie informujemy, że inwestor odpowiada za szkody wynikające z prowadzonych prac i jest zobowiązany do ich usunięcia a w przypadku wyrządzenia rzeczywistych szkód do wypłacenia stosownego odszkodowania.

Po zakończeniu prac grunt należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.
W korespondencji proszę powoływać się na sygnaturę tego pisma.

K/o:

1. adresat

2. użytkownik dz. 222/2:

- Kieper Stanisław, Ciechanowice 94A

- Ptaszewska Maria Ciechanowice 94

- Kinal Ryszard, Ciechanowice 94B/1

3. dożywnik:

- dz. 563-P. Palczarska

- dz. 578 P. Pancerz

- dz. 62/1 p. Trojnecki

- dz. 543/1 -p. Gilarowski

- dz. 636 P. Andrejszuk

- dz. 666 P. Bielak

4. Urząd Gminy Marciszów

5. SEA w/m

6. a.a

KIEROWNIK
Sekcji Terenowej ANR
w Jeleniej Górze

Jacek Brzeź

Zgodność odpisu z oryginałem

— stwierdzam —

14.03.04

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanaliz
WKP/0149/PWQS/04

[Signature]

ZDG 222/RZ/OiKM/4/04

[Handwritten signature]

WKP/0149/PWOS/04

Prz Prz

Kamienna Góra dn. 05.04.2004 r.

Z - 2126-03/2004

1209 *[signature]*

[signature]
p. Zduńsk
18.04.2004

~~Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze
WROTECH Sp. z o.o.
ul. Australijska 64 b
54-404 Wrocław~~

Zn. spr. WT/ /2004

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.03.2004 r. zn. spr. jw., dotyczące projektowanej kanalizacji sanitarnej w gminie Marciszów, w tym uzgodnienia lokalizacji przyłącza wraz z przejściem siecią kanalizacyjną przez działki nr 704/43, 745/43, 731/6 obrębu ewidencyjnego Marciszów oraz 439/11, 115/11, 170/9 obrębu ewidencyjnego Wieściszowice będące w naszym zarządzie, uprzejmie informujemy o naszym stanowisku w tej sprawie.

Nadleśnictwo Kamienna Góra pozytywnie opiniuje projekt lokalizacji przyłącza i przejścia siecią kanalizacyjną przez ww. działki, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną w skali 1 : 1000.

Równocześnie informujemy, że w sprawie działki nr 493/24 obrębu ewidencyjnego Marciszów przedstawiliśmy już naszą opinię. Jest ona zawarta w piśmie nadleśnictwa nr Z - 2126-02/2004 z dnia 19.03.2004 r. jako odpowiedź na Państwa pismo nr WT/190/2004 z dnia 21.02.2004 r.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną w skali 1 : 1000, projektowana sieć kanalizacyjna przechodzi przez działkę ewidencyjną nr 229/2 w obrębie ewidencyjnym Wieściszowice, również będącą w naszym zarządzie. W tym przypadku, uprzedzając ewentualne Państwa wystąpienie, projekt przejścia sieci opiniujemy pozytywnie.

Ponadto informujemy, że przed rozpoczęciem prac instalacyjnych i wiążącą się z tym koniecznością wejścia na zarządzany przez nas teren, niezbędne będą dodatkowe ustalenia i uzgodnienia inwestora tj. Urzędu Gminy w Marciszowie z Nadleśnictwem Kamienna Góra.

Załączniki:

- kopia mapy gospodarczej nadleśnictwa
w skali 1 : 5000 - 5 szt.

Do wiadomości:

Urząd Gminy w Marciszowie
ul. Główna 86
58-410 Marciszów

NADLEŚNICZY

mqr inż. Dariusz Gajda

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

14.04.04

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

[signature]

0.42
84/6
0.9900

W A D E S N I C Y
KAMIENNA GÓRA
ul. Bohaterów Getta Nr 33
tel. (0-75) 744 30-65 fax (0-75) 744-27-53
3400 KAMIENNA GÓRA

Gmina Marciszów

Obr. 20. *Niasciszonica*

d2. nr 115/11

d2. nr 439/11, 229/2

AM Nr 1

— projekt przybiogu
slaci kanalizacyjnej

Obręb Lasny Komina Góra

Łasicko Wiasiszowica

oddz. $11z, bx, f_x, g_x, h_x$

AM N. 8

201. A

Mapa Gospodarcza

9800000

Wojewódzki Urząd Ochrony Państwa w Białymostku

Gmina Miasteczko
Obr. ad. Niasiszonica
dz. nr 170/9
AM Nr 1

Obrg 6 Lasny Kamianna Gdra
Lasnictwo Niasiszonica
oddz. 62 c
AH Nr 9

- siwierdzam -


14.09.04

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP.0149/PWOS/04

WKP/0149/RWOS/04

Grunty wsi Wieściszowice
gmina Marciszów


Specialista
d/z zagospodarowania lasu

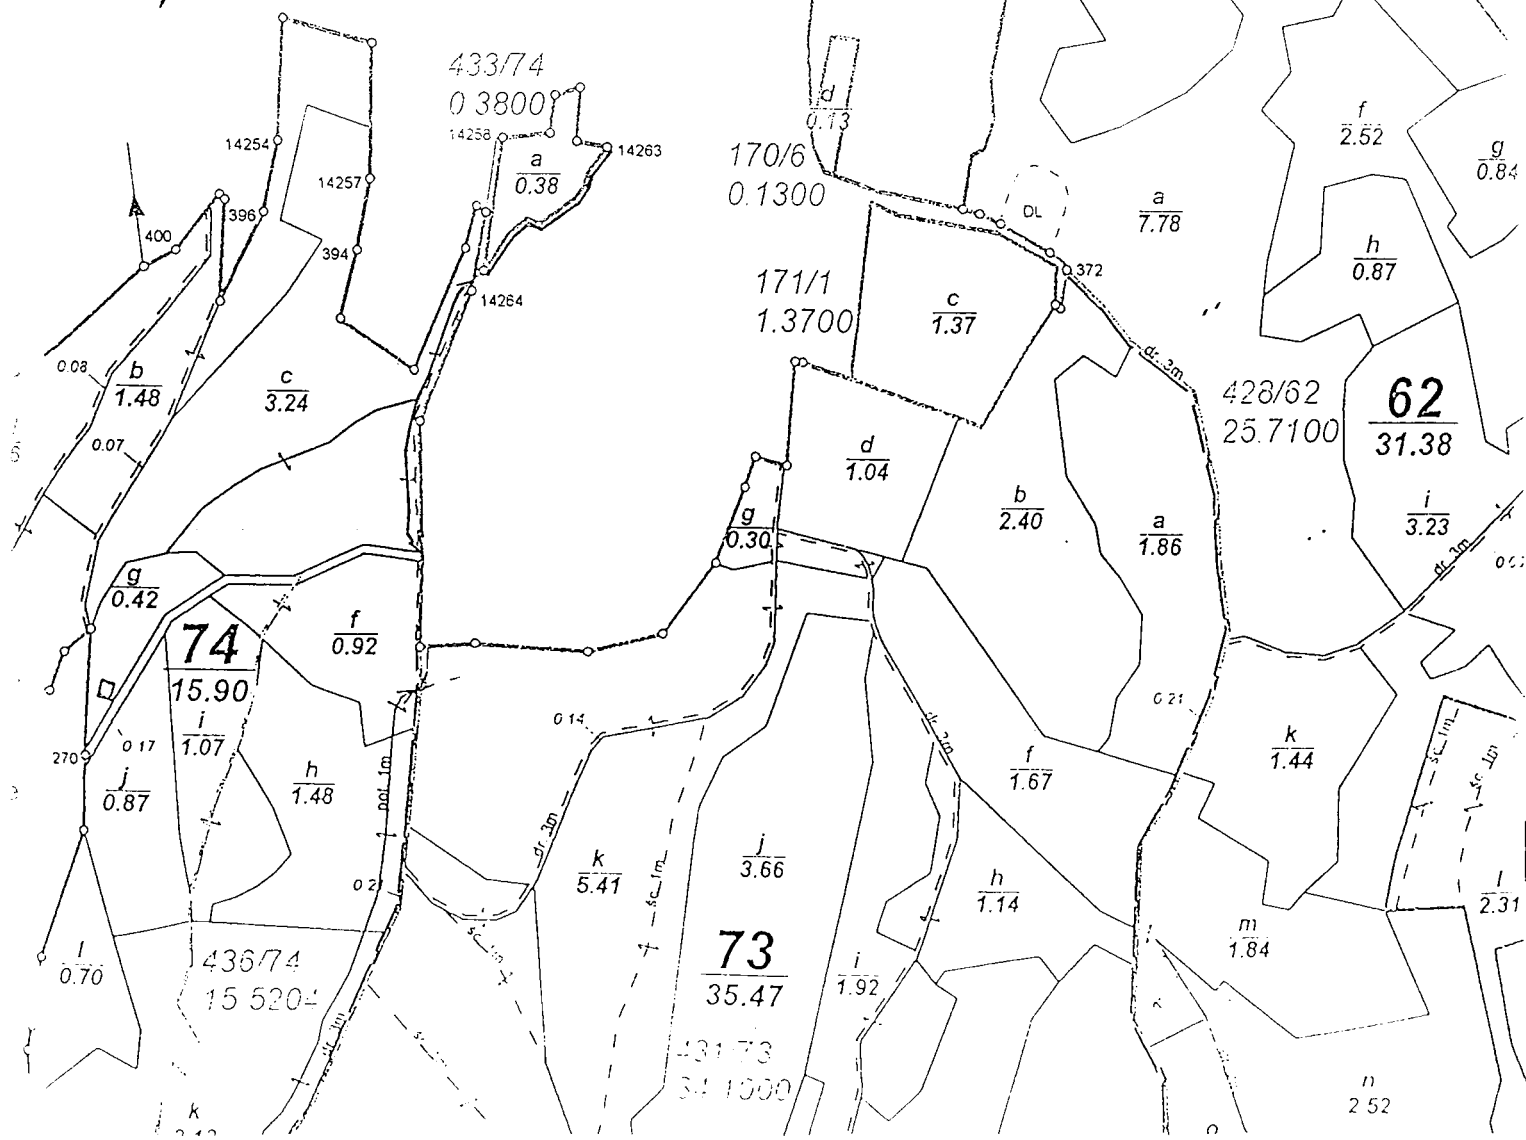~~Emilian Szatkowski~~

931023954
WADLEŚNICTWO
KAMIENNA GÓRA
ul. Bohaterów Getta Nr 33
tel. (0-75) 744-30-65 fax (0-75) 744-27-53
P.O. 400 KAMIENNA GÓRA

100

Obr. Ciechanowice

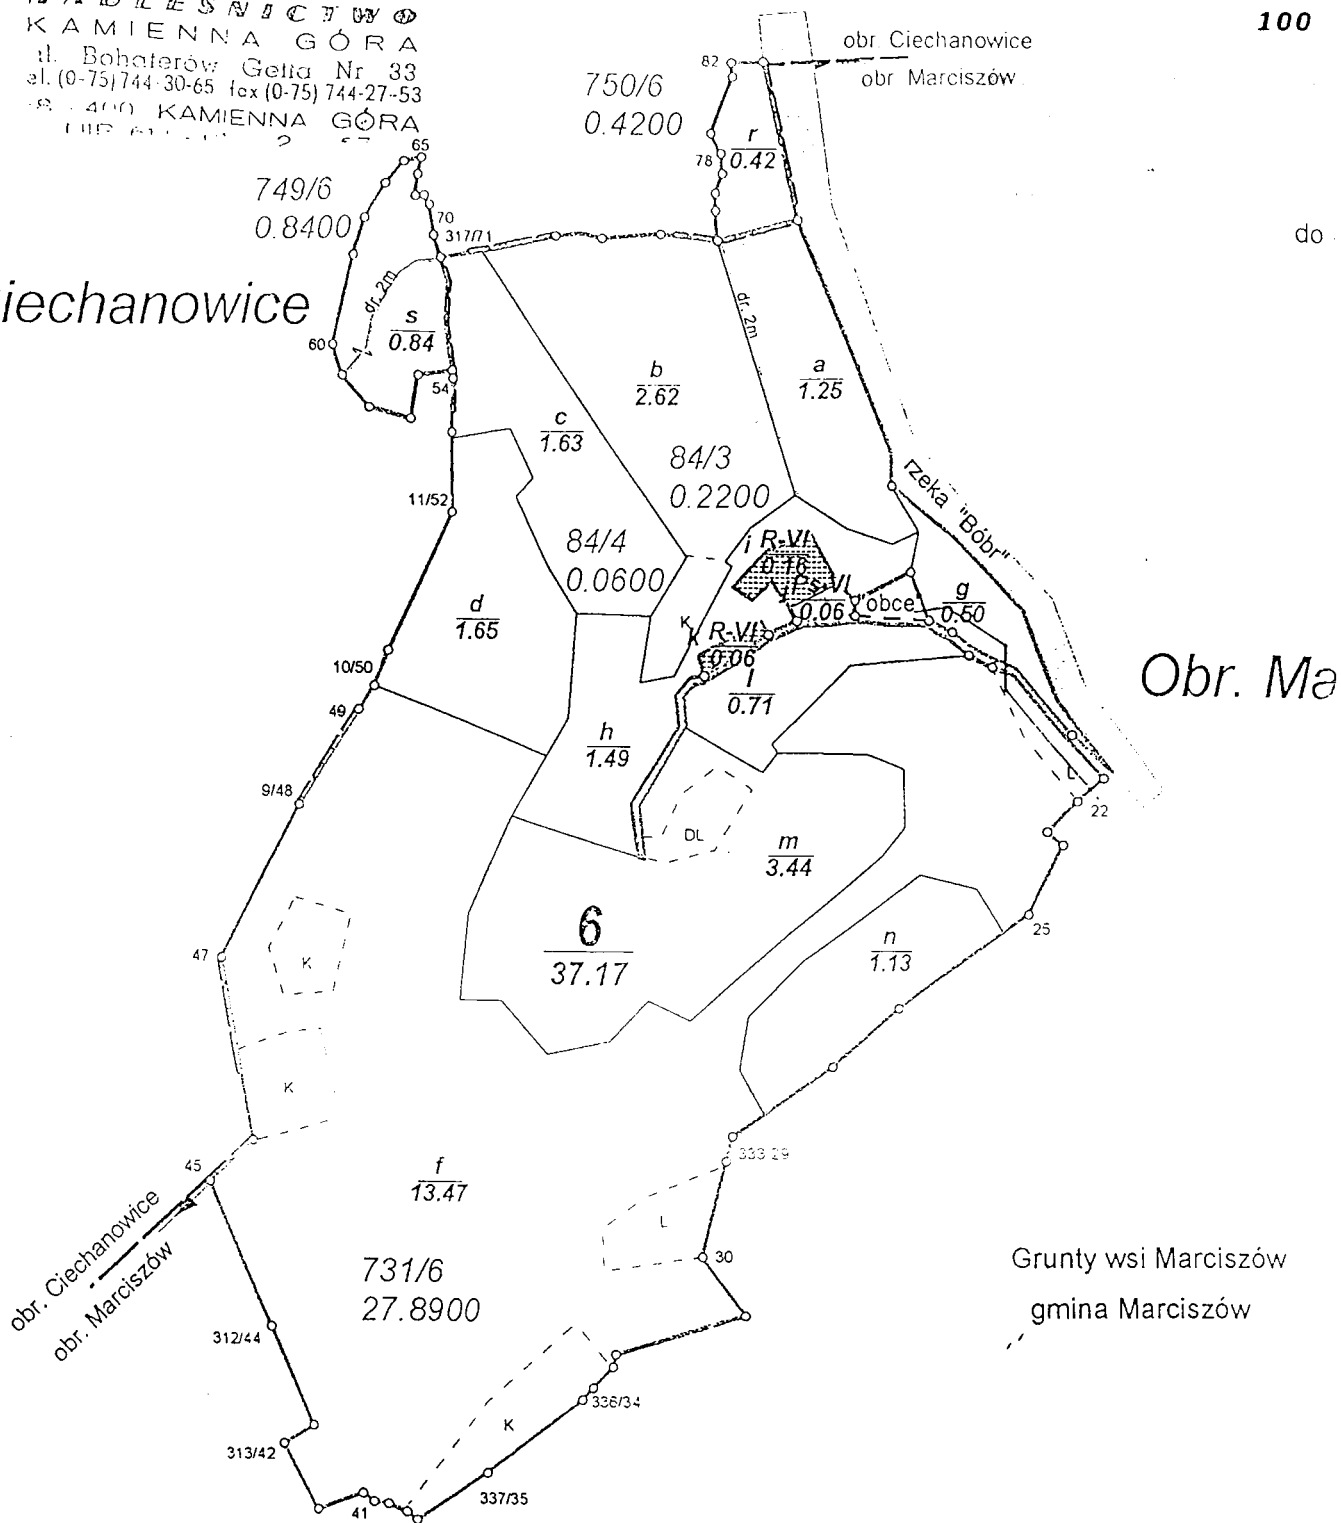

Obr. Ma

Grunty wsi Marciszów
gmina Marciszów

Gmina Marciszów
Obr. w. Marciszów
dz. nr 731/6
AM Nr 1

Obręb Łąny Kamienia Góra
Łąnictwo Marciszów
oddz. 6 f, g
AM Nr 6

— projekt przebiegu
sieci kanalizacyjnej

Zgodność odpisu z oryginałem

-- stwierdzam --

14.08.07

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY


upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

Sporządził

Specjalista
inż. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej

inż. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej

14.08.07

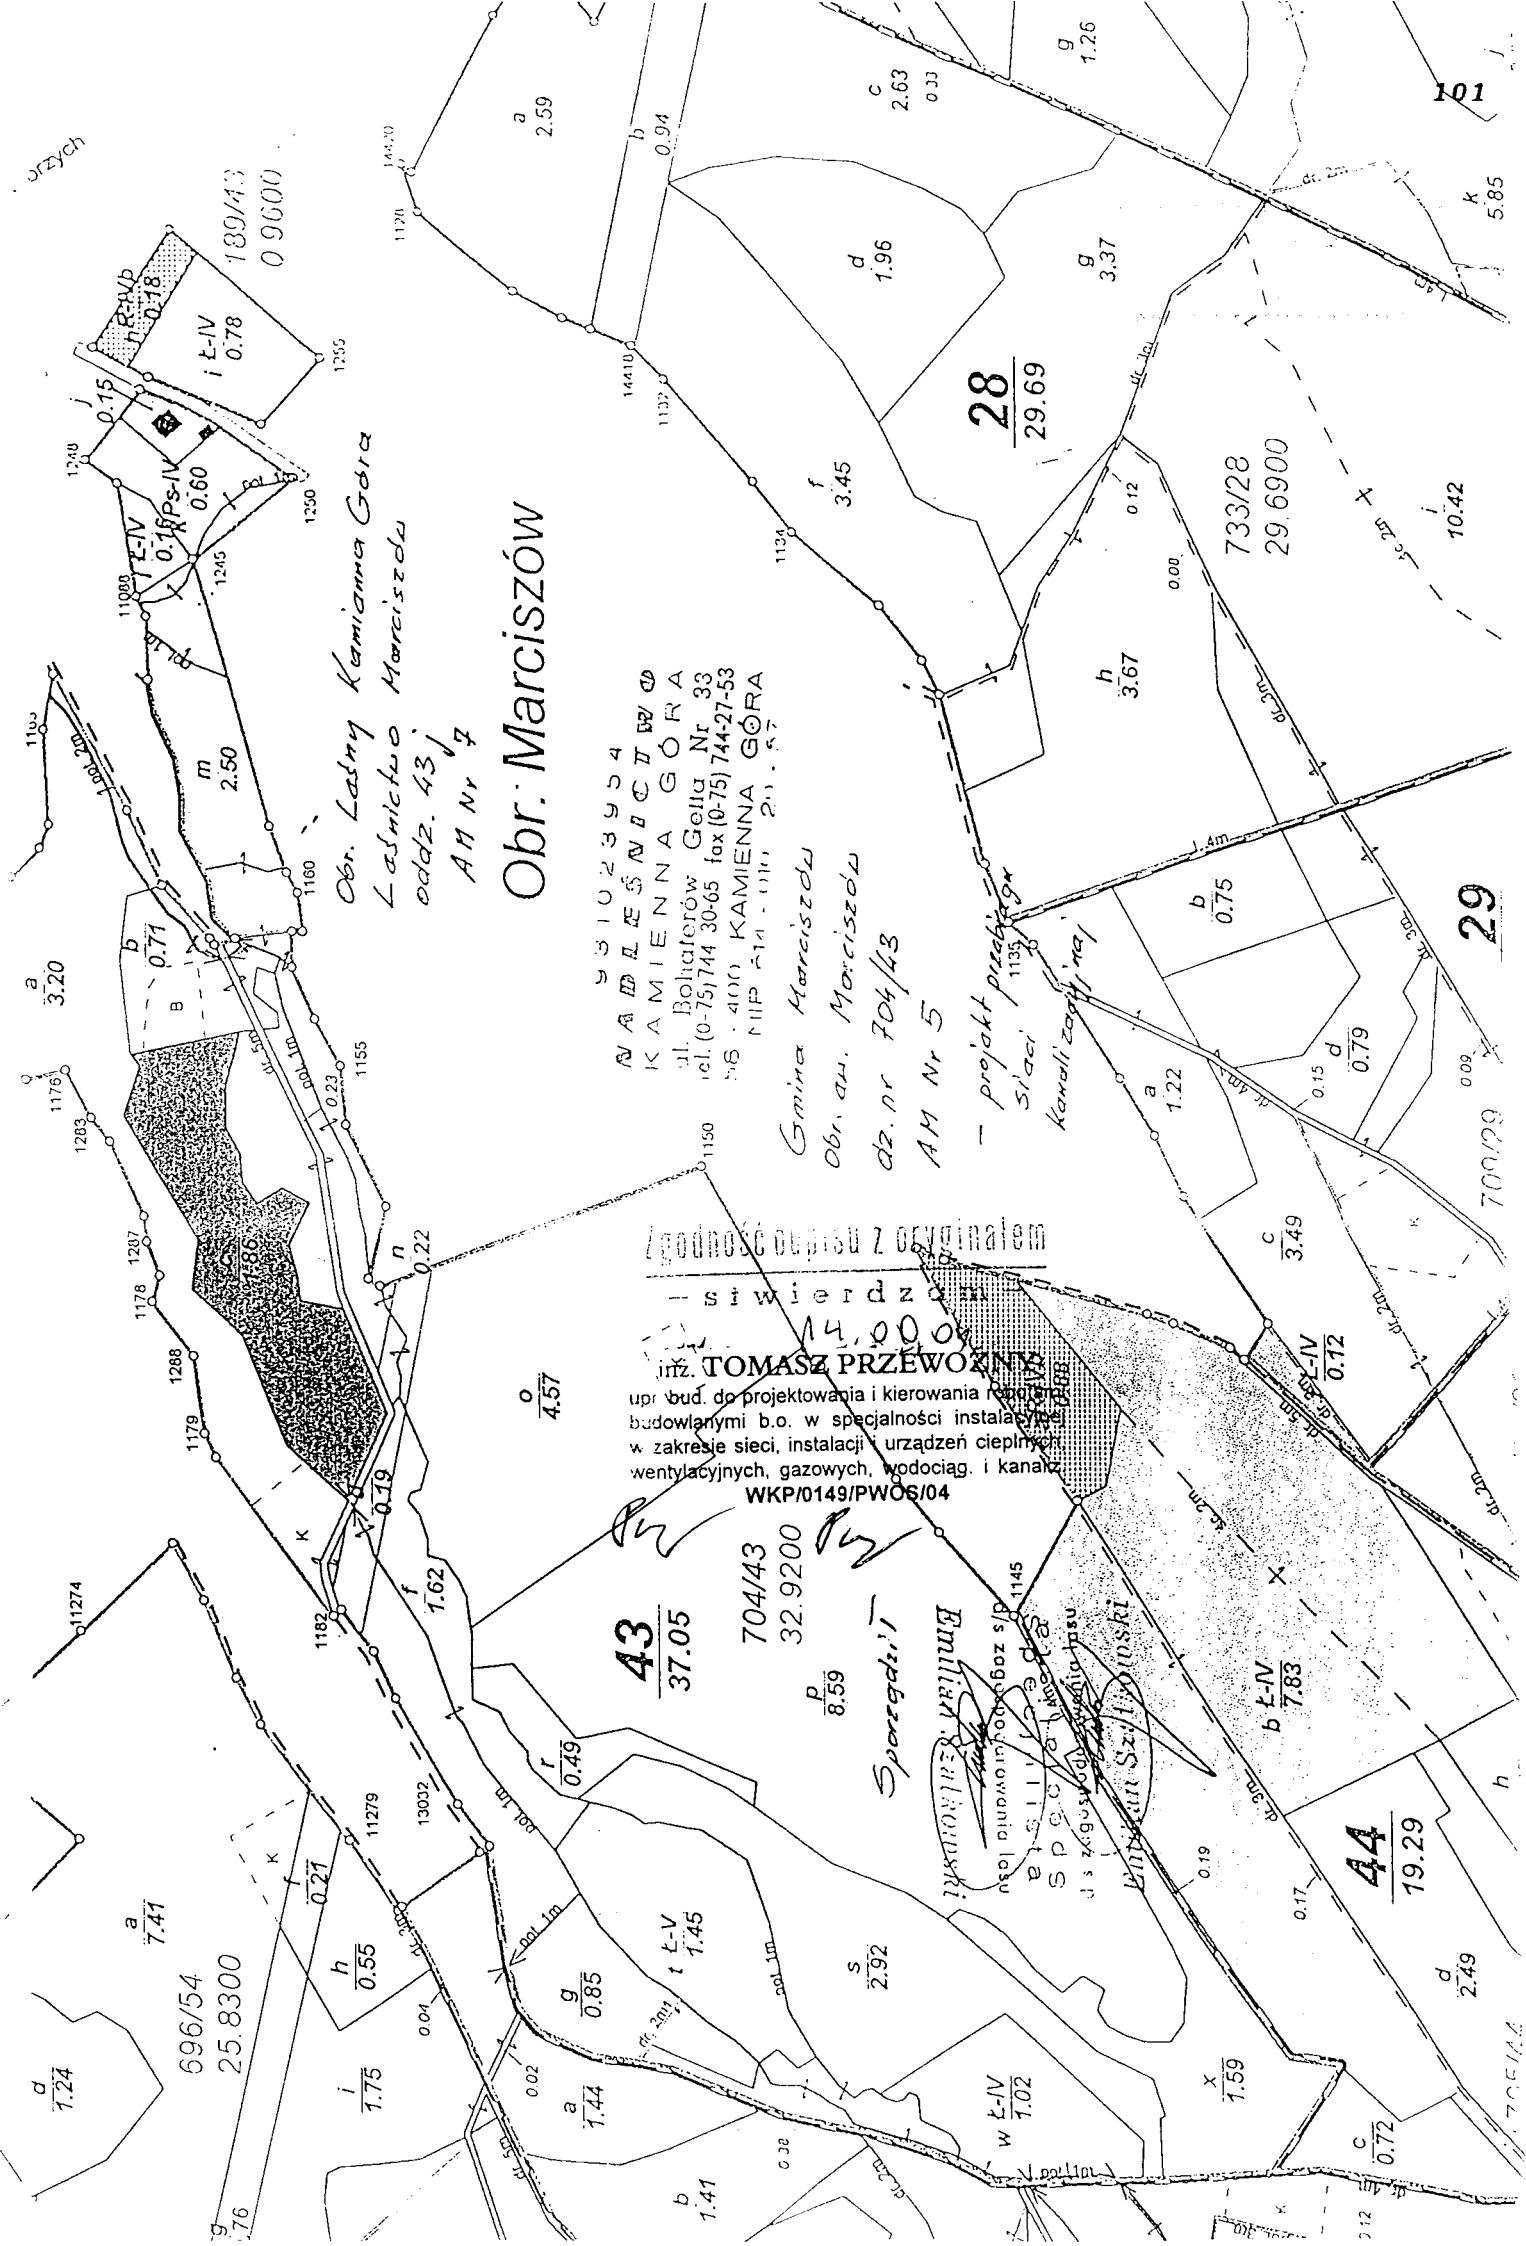

Obr. Marciszów

Obr. Łatny Kamienna Góra
Łatność Marciszów
oddz. 43
AM Nr 7

931023954
KAMIENNA GÓRA
ul. Bohaterów Galla Nr 33
tel. (0-75) 744 30-65 fax (0-75) 744-27-53
NIP 514-111-211-57

Gmina Marciszów
Obr. an. Marciszów
dz. nr 704/43
AM Nr 5

projekt przebiegu
siłoci
kanalizacji

zgodność opisu z oryginałem

stwierdzam

14.00.06
TOMASZ PRZEWÓZNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0149/PW06/04

43
37.05

704/43
32.9200

8.59

Speedi.T

Emilia

projekt przebiegu
siłoci
kanalizacji

projekt przebiegu
siłoci
kanalizacji

projekt przebiegu
siłoci
kanalizacji

projekt przebiegu
siłoci
kanalizacji

projekt przebiegu
siłoci
kanalizacji

projekt przebiegu
siłoci
kanalizacji

projekt przebiegu
siłoci
kanalizacji

projekt przebiegu
siłoci
kanalizacji

projekt przebiegu
siłoci
kanalizacji

44
19.29

2.49

1.59

1.02

0.72

0.17

0.19

0.15

0.79

0.75

1.22

3.67

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

Gmina Marciszów
Obr. dw. Marciszów
dz. nr 745/43
AM nr 1

- projekt przydrożny
3/2015

Obręb Łąki Kamienna Góra
Łasniczwo Marciszka
oddz. 43gx, ix, jx
AM Nr 7

Grunty wsi Marciszów
gmina Marciszów

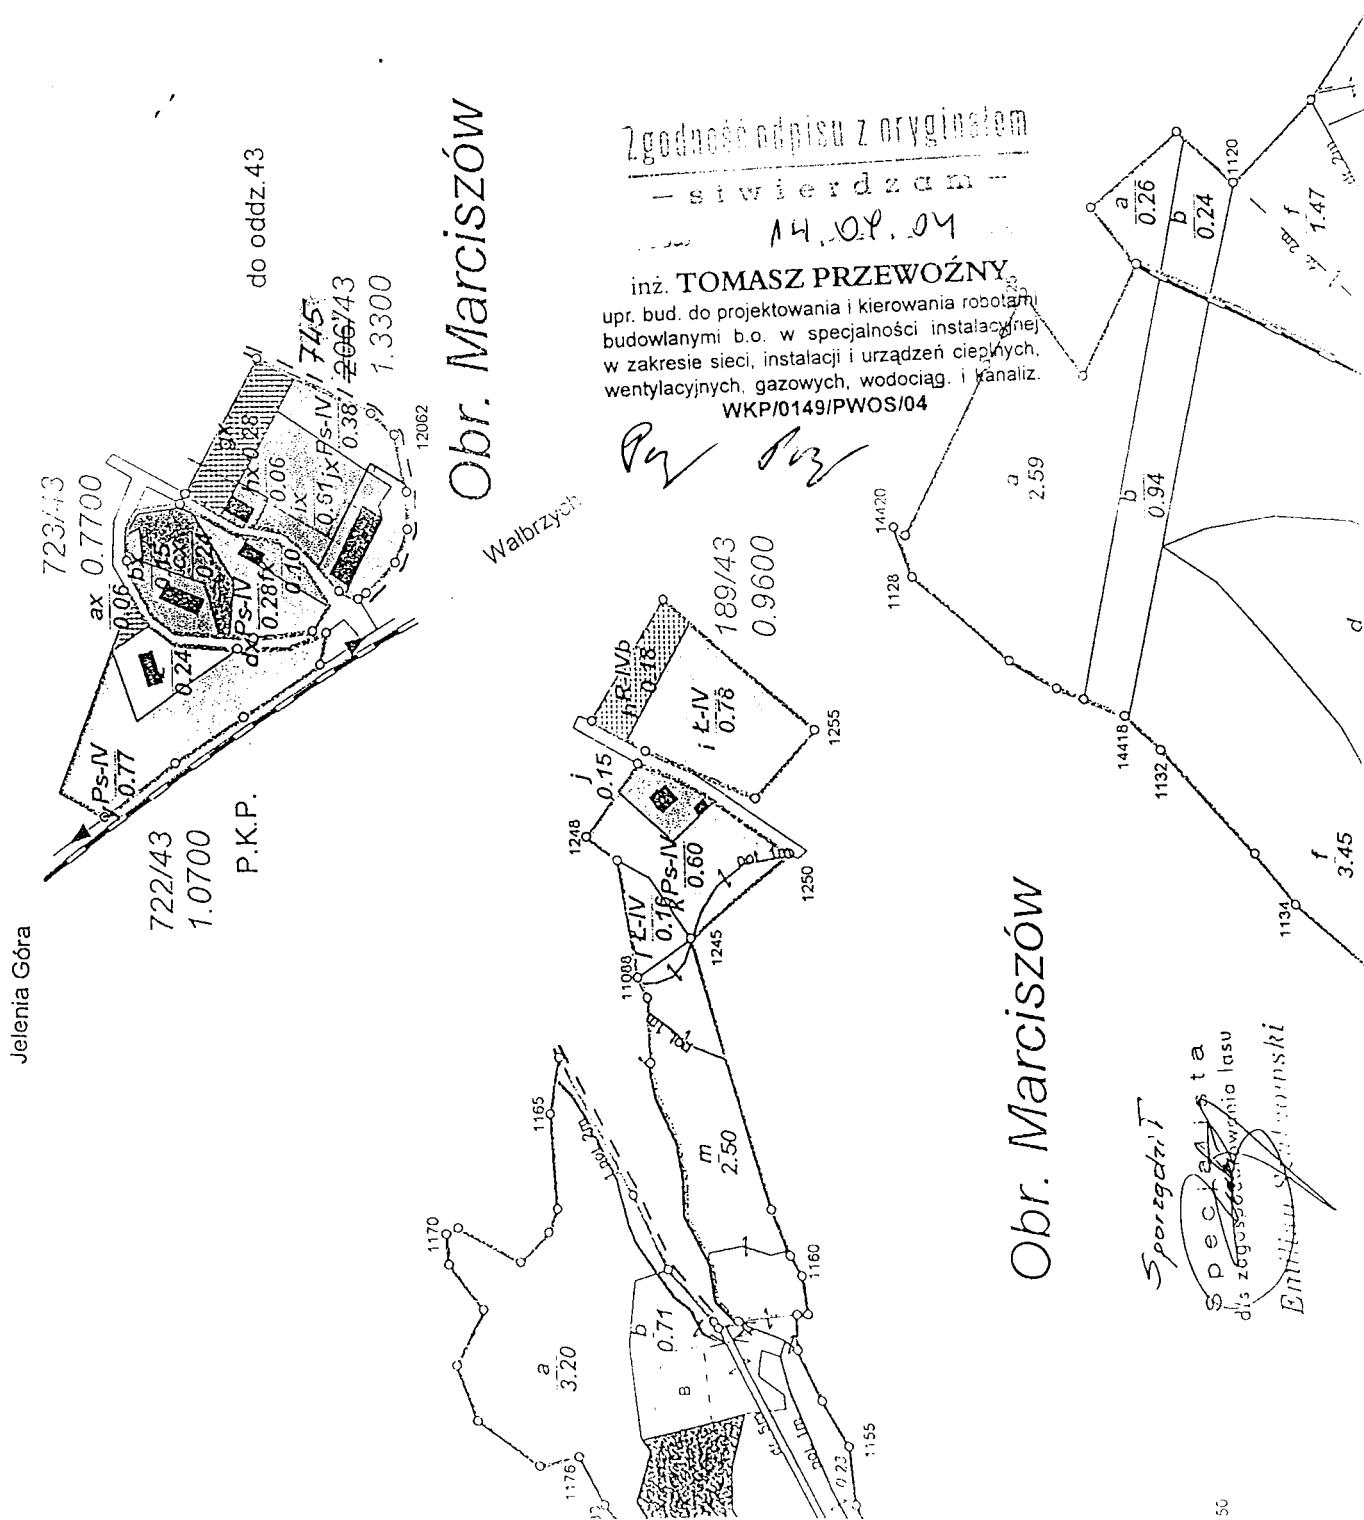

Wrocław, dnia 20/02/2004
 Główna Dyrekcja
 Dróg Krajowych i Autostrad
 Oddział we Wrocławiu
 53-139 WROCLAW
 ul. Powstańców Śląskich 186
 tel. 071/33-47-300

Nasz znak
 GDDKiA-O/WR-W.6/F /4350/98/a/2004

na nr WT/96/2004
 z dnia 05/02/2004 r.

WroTECH, Przedsiębiorstwo
 Projektowo-Doradcze,
 ul. Australijska 64b,
 54-404 Wrocław

Odpowiadając na pismo nr jw. w sprawie podania warunków technicznych dla projektowania przebiegu kanalizacji sanitarnej PCV 160-250 mm wzdłuż drogi krajowej nr 5 w gm. Marciszów Oddział GDDKiA we Wrocławiu podaje następujące uwagi do przedłożonej koncepcji oraz warunki do projektowania przebiegu projektowanej kanalizacji grawitacyjnej:

- 1/ Na odcinkach biegnących w obszarze zabudowanym, gdzie trasa projektowanej kanalizacji biegnie wzdłuż istniejącej drogi nr 5 nie przewiduje się obecnie nowych zamierzeń inwestycyjnych, które wymuszałaby istotne zmiany w zaproponowanym przebiegu trasy w/w kanalizacji.
- 2/ Docelowo zgodnie z ustaleniami MPZP gminy Marciszów z 2000 r. planowana jest budowa wschodniego obejścia Marciszowa. Przebieg trasy na arkuszach 1/4, 3/4 i 4/4 należy więc skoordynować z ustaleniami MPZP prowadząc trasę kanalizacji po zewnętrznej linii rozgraniczającej planowanej drogi.
- 3/ w obszarze skrzyżowań z liniami kolejowymi PKP (arkusze 3/4 i 4/4) należy nanieść wyraźnie granice działek i dołączyć wypisy z rejestru gruntów.
- 4/ na arkuszu nr 2/4 kanalizacja sanitarna przebiegać ma w odległości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi przyczółku obiektu mostowego.
- 5/ na arkuszu 1/4 projektowana kanalizacja nie może przebiegać przez konstrukcję zjazdu na posesję, w którym umieszczona jest studnia wodociągowa.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o drogach publicznych z dnia 2 marca 1985 roku (t.j. Dz.U. nr 71 z 2000 roku, pozycja 838 z późn. zmianami), planowane przy drogach krajowych inwestycje liniowe poza obszarem zabudowanym prowadzić należy w odległości min. 15,0 m od granicy pasa drogowego, ze szczególnymi wyjątkami zawartymi w art. 42 cyt. powyżej ustawy.

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU

Do wiadomości:

- 1/ GDDKiA - Rejon Wałbrzych, 58-306,
 ul. Wrocławska 142.
- 2/ Wydział 10 w/m..

Zgodność odpisu z oryginałem

- siwierzam -

14.03.04

Pismo sporządził: Inspektor Adrian Górski.

inż. TOMASZ PRZEWOŻNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
 wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
 WKP/043/PWOS/04



Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
ul. Broniewskiego 15; 58-400 Kamienna Góra
Tel.: (075) 64 50 100; Fax: (075) 64 50 111
e-mail: powiat@kamienna-gora.pl

104
GAZ

Kamienna Góra, dn. 27 kwietnia 2004 r.

MN-0718-41/04

WroTech
Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze
ul. Australijska 64b
54-404 Wrocław

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, biegnącej przez grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, na terenie gminy Marciszów informujemy, że uzgadniamy lokalizację przedmiotowej sieci biegnącej m. in. przez działki:

- 271, 221, 182, 107, 197, 196, 215, 195, 170/1, 289/1 położone w Wieściszowicach,
- 210/6, 53/7, 39 położone w Pustelniku,
- 211/11 położoną w Ciechanowicach,
- 330/1, 134/6 położone w Marciszowie,

pod warunkiem, że przejście przez działkę 330/1 położoną w Marciszowie oraz działkę nr 39 położoną w Pustelniku zostanie uzgodnione dodatkowo z właścicielem budynków położonych na tych działkach.

Uwaga! Niniejsze uzgodnienie należy traktować jak zgodę na wejście na ww. działki, pod następującym zastrzeżeniem:

inwestor zobowiązany jest do dotrzymania wszelkich warunków zawartych w decyzji pozwolenie na budowę.

Przejście przez działki wymienione niżej należy uzgodnić z ich właścicielami i administratorami :

- Gmina Marciszów:
działka nr 35 Marciszów - własność
działka nr 216 Ciechanowice- własność z mocy prawa
działka nr 223, 43/9 Pustelnik- własność z mocy prawa,
- Andrzej i Maria Wigórcy :
działka 129/9 Wieściszowice
- Agencja Nieruchomości rolnych w Jeleniej Górze
Działka 130/6 Wieściszowice.

Zgodność odpisu z oryginałem

— s t w i e r d z a m —

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

MACIEJ PUSTELNIK
WIEŚCISZOWICE

27.04.2004

[Signature]

Do wiadomości:

1. Syndyk Masy Upadłości
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego – dot. działki 211/11 w Ciechanowicach
„Techma” Sp. z o. o.
Al. Kromera 44
51-163 Wrocław
2. a/a

18
14.09.2014
inż. **TOMASZ PRZEWOŹNY**
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

**Biuro Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**

Aleja Wyzwolenia 39, 58 – 300 Wałbrzych
Tel. 0-74 84 99 100 Tel/Fax 0-74 84 99 200
www.wzwik.pl e-mail sekretariat@wzwik.pl

**WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

PIR/534/2004

Wałbrzych, 28.04.2004r.

WROTECH

ul. Australijska 64 b
54 – 404 WROCŁAW

W załączeniu odsyłamy 1 komplet map sytuacyjno – wysokościowych z uzgodnioną lokalizacją projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie informujemy, że na 14 dni przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Roboty ziemne na trasie istniejącej sieci wod – kan wykonywać ręcznie, ostrożnie, pod nadzorem przedstawiciela Wydziału Wodociągów WPWiK Oddz. w Marciszowie. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych, każdorazowo przed zasypaniem, podlegają sprawdzeniu przez przedstawiciela WPWiK.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Stefanos Ewangelu

Zgodność odpisu z oryginałem

– stwierdzam –

14.08.04

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.


WKP/0149/PWOS/04

Otrzymują:

-adresat

-a/a

[Signature]

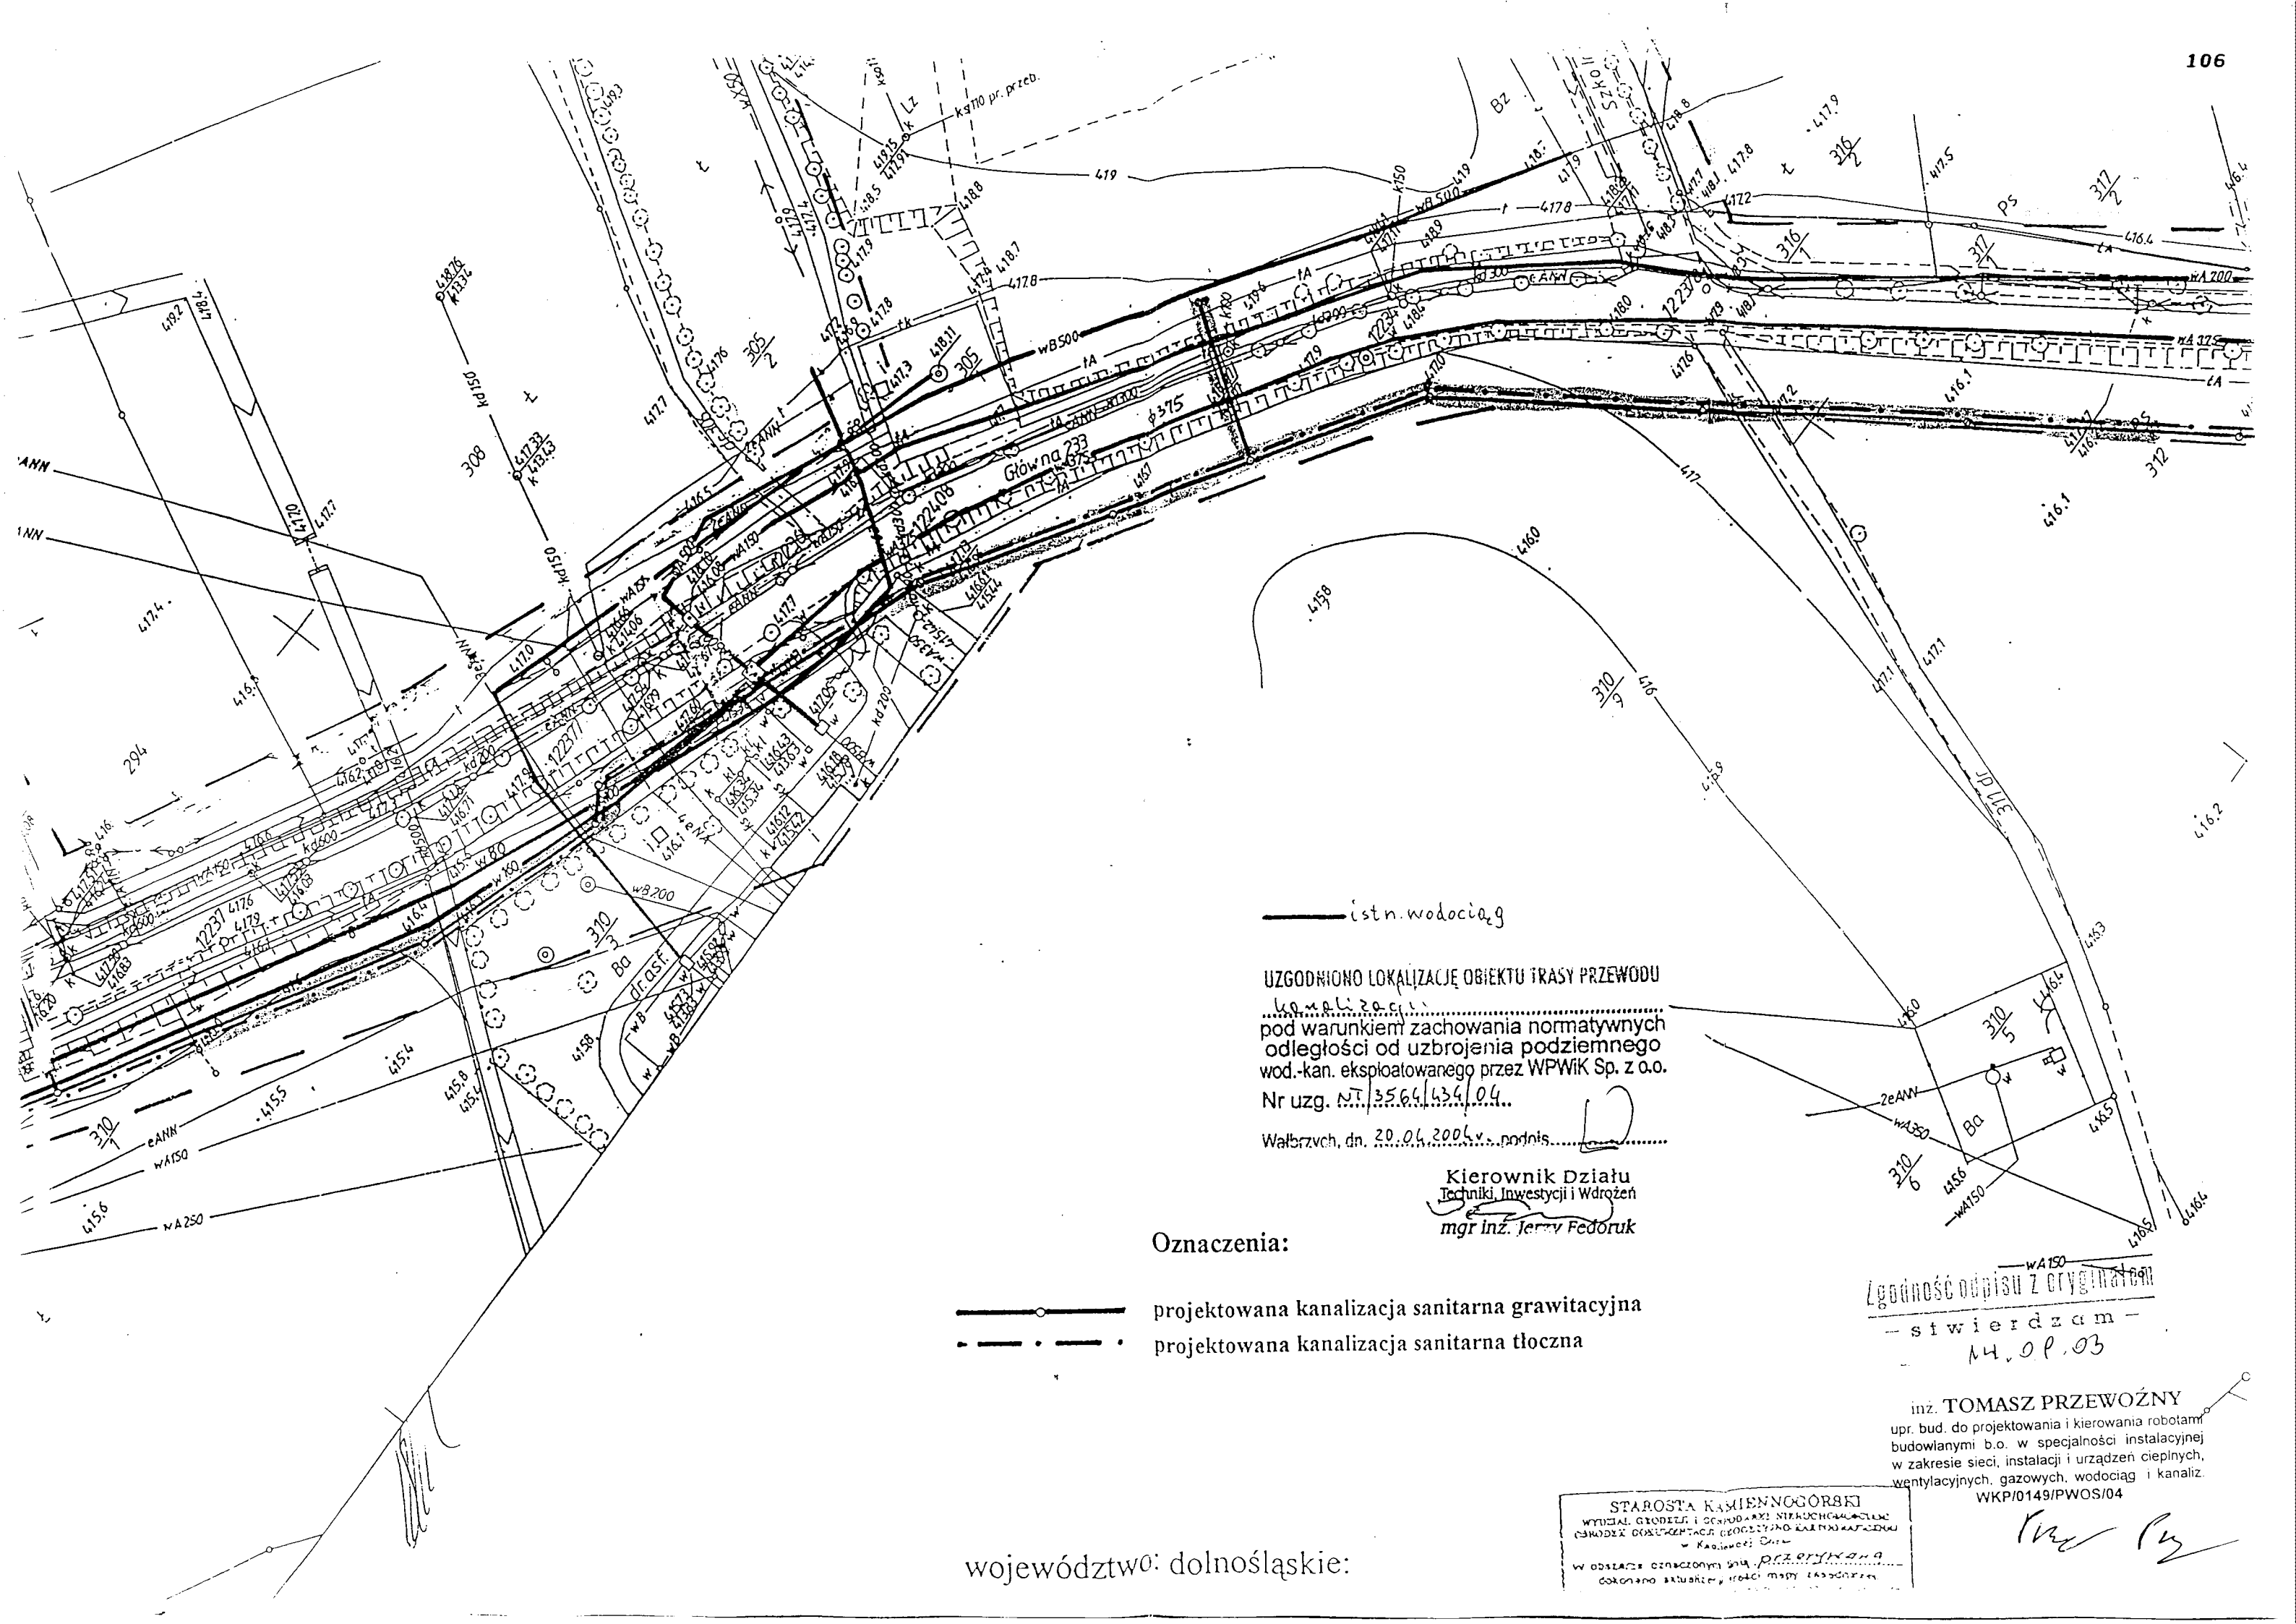

— istn. wodociąg

UZGODNIŁO LOKALIZACJĘ OBIEKTU TRASY PRZEWODU
 pod warunkiem zachowania normatywnych
 odległości od uzbrojenia podziemnego
 wod.-kan. eksploatowanego przez WPWIK Sp. z o.o.
 Nr uzg. NT. 3564/434/04

Wałbrzych, dn. 20.04.2004 r. podpis.....

Kierownik Działu
 Techniki, Inwestycji i Wdrożeń
 mgr inż. Jerzy Fedoruk

Oznaczenia:

- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- - - projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna

Zgodność podpisu z oryginałem
 — stwierdzam —
 14.09.03

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY
 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
 wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanaliz.
 WKP/0149/PWOS/04

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI
 WYDZIAŁ GOSPODARSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 (WYDZIAŁ GOSPODARSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA)
 w Kancelarii Starosty
 W ODRĘBNYCH OZNACZENIACH SŁUŻBY PRZETWORZENIA
 GOSPODARSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

województwo: dolnośląskie:

— istn. wodociąg

UZGODNIONO LOKALIZACJĘ OBIEKTU TRASY PRZEWODU

kanalizacji
pod warunkiem zachowania normatywnych
odległości od uzbrojenia podziemnego
wod.-kan. eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o.o.

Nr uzg. NT/3564/434/04

Wałbrzych, dn. 20. 04. 2005, podpis.....

Kierownik Działu
Techniki, Inwestycji i Wdrożeń
mgr inż. Jerzy Fedoruk

Zgodność odpisu z oryginałem
— stwierdzam —
14. 08. 03 74

inż. TOMASZ PRZEWÓŻNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanaliz.
WKPiK149/PWOS/04

108

108

108

istn. wodociąg
istn. kanal.

UZGODNIONO LOKALIZACJĘ OBIEKTU TRASY PRZEWODU
...
pod warunkiem zachowania normatywnych odległości od uzbrojenia podziemnego wod.-kan. eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o.o.
Nr uzg. AT/3564/434/04.
Wałbrzych, dn. 20.06.2004r. podpis...

Kierownik Działu Techniki, Inwestycji i Wdrożeń
mgr inż. JERZY PODORUK

Nadrzeczna 479/1dr

Zgodność odpisu z oryginałem
— stwierdzam —
14.08.03

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

[illegible][illegible][illegible]

108

Kamienna Góra dn. 05.04.2004 r.

Z - 2126-03/2004

Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze
WROTECH Sp. z o.o.
ul. Australijska 64 b
54-404 Wrocław

Zn. spr. WT/ /2004

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.03.2004 r. zn. spr. jw., dotyczące projektowanej kanalizacji sanitarnej w gminie Marciszów, w tym uzgodnienia lokalizacji przyłącza wraz z przejściem siecią kanalizacyjną przez działki nr 704/43, 745/43, 731/6 obręb ewidencyjnego Marciszów oraz 439/11, 115/11, 170/9 obręb ewidencyjnego Wieściszowice będące w naszym zarządzie, uprzejmie informujemy o naszym stanowisku w tej sprawie.

Nadleśnictwo Kamienna Góra pozytywnie opiniuje projekt lokalizacji przyłącza i przejścia siecią kanalizacyjną przez ww. działki, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną w skali 1 : 1000.

Równocześnie informujemy, że w sprawie działki nr 493/24 obręb ewidencyjnego Marciszów przedstawiliśmy już naszą opinię. Jest ona zawarta w piśmie nadleśnictwa nr Z - 2126-02/2004 z dnia 19.03.2004 r., jako odpowiedź na Państwa pismo nr WT/190/2004 z dnia 21.02.2004 r.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną w skali 1 : 1000, projektowana sieć kanalizacyjna przechodzi przez działkę ewidencyjną nr 229/2 w obrębie ewidencyjnym Wieściszowice, również będącą w naszym zarządzie. W tym przypadku, uprzedzając ewentualne Państwa wystąpienie, projekt przejścia sieci opiniujemy pozytywnie.

Ponadto informujemy, że przed rozpoczęciem prac instalacyjnych i wiążącą się z tym koniecznością wejścia na zarządzany przez nas teren, niezbędne będą dodatkowe ustalenia i uzgodnienia inwestora tj. Urzędu Gminy w Marciszowie z Nadleśnictwem Kamienna Góra.

Załączniki:

- kopia mapy gospodarczej nadleśnictwa
w skali 1 : 5000 – 5 szt.

Do wiadomości:

Urząd Gminy w Marciszowie
ul. Główna 86
58-410 Marciszów

NADLEŚNICZY

mgr inż. Dariusz Gajda

Zgodność odpisu z oryginałem

— stwierdzam —

14.04.04

inż. **TOMASZ PRZEWOŹNY**

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.

WKP/0149/PWOS/04

WADLESNICY W
KAMIENNA GÓRA
ul. Bohaterów Getta Nr 33
tel. (0-75) 744 30-65 fax (0-75) 744-27-53
KAMIENNA GÓRA

Gmina Marciszów

Obr. an. *Niasiszonica*

dz.nr 115/11

d2. nr 439/11, 229/2

AM NV 2

projekt przebiegu
slaci kanalizacyjnej

Obraz Łańny Komiana Gora

Łańcuchowo Niasiszczica

oddz. $11z, bx, f_x, g_x, hx$

AM N. 8


201. 1

Mapa Gospodarcza

110

Wolność i sława

Grunty wsi Wieściszowice
gmina Marciszów

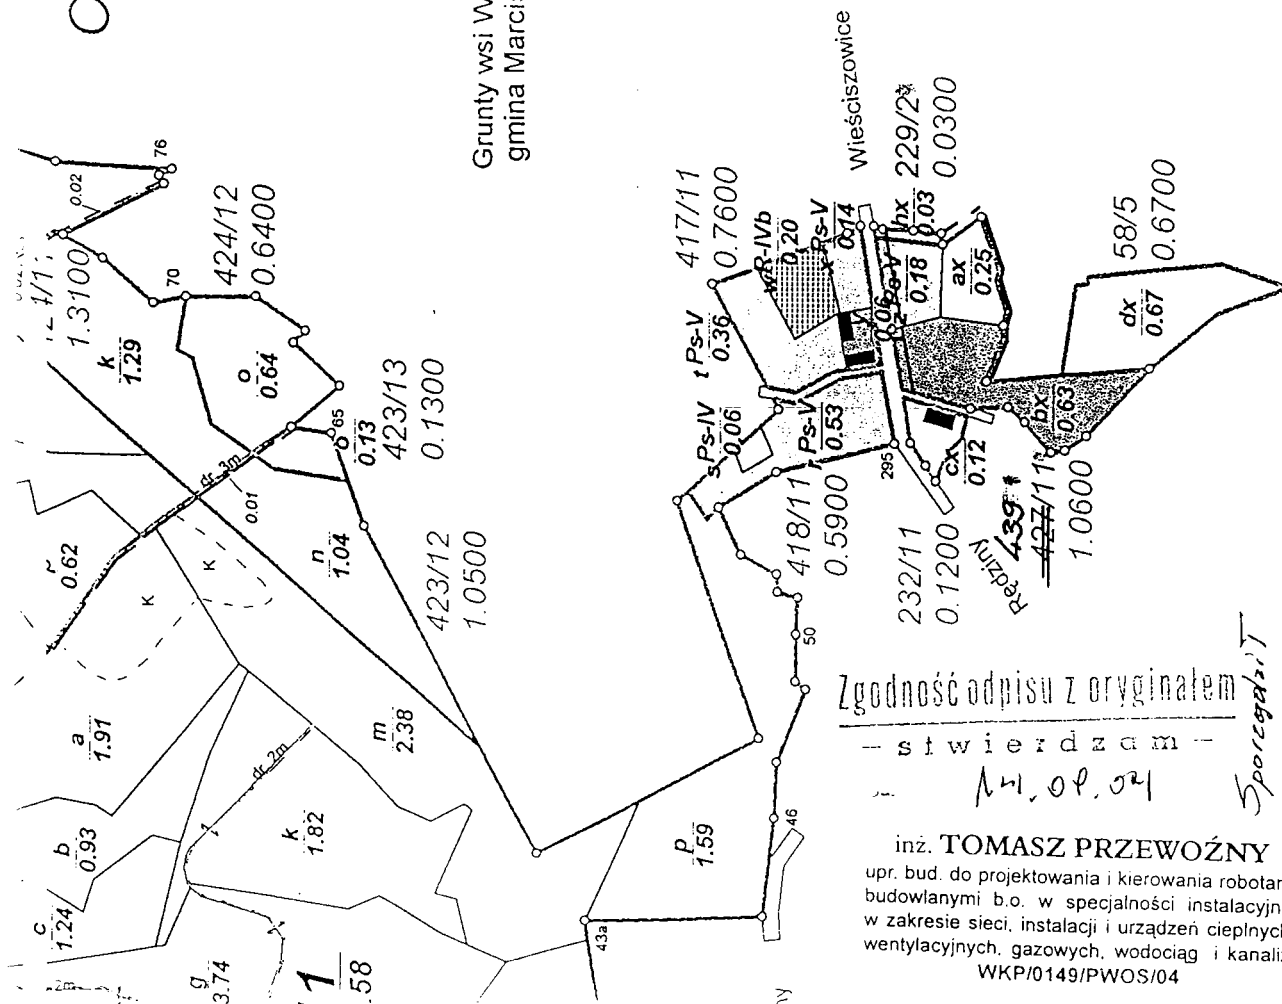

Zgodność odpisu z oryginałem

- s t w i e r d z a m -

Am. Op. 52

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w szczególności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

WKP/0149/PWOS/04

Sporogonium

~~Specjalista~~
~~d/s. zagospodarowania lasu~~


Emilia Szulcowski

Page 10

[illegible]

931023954
NADLEŚNICTWO
 KAMIENNA GÓRA
 ul. Bohaterów Getta Nr 33
 tel. (0-75) 744-30-65 fax (0-75) 744-27-53
 8-400 KAMIENNA GÓRA
 KUP 61111 2.57

Obr. Ciechanowice

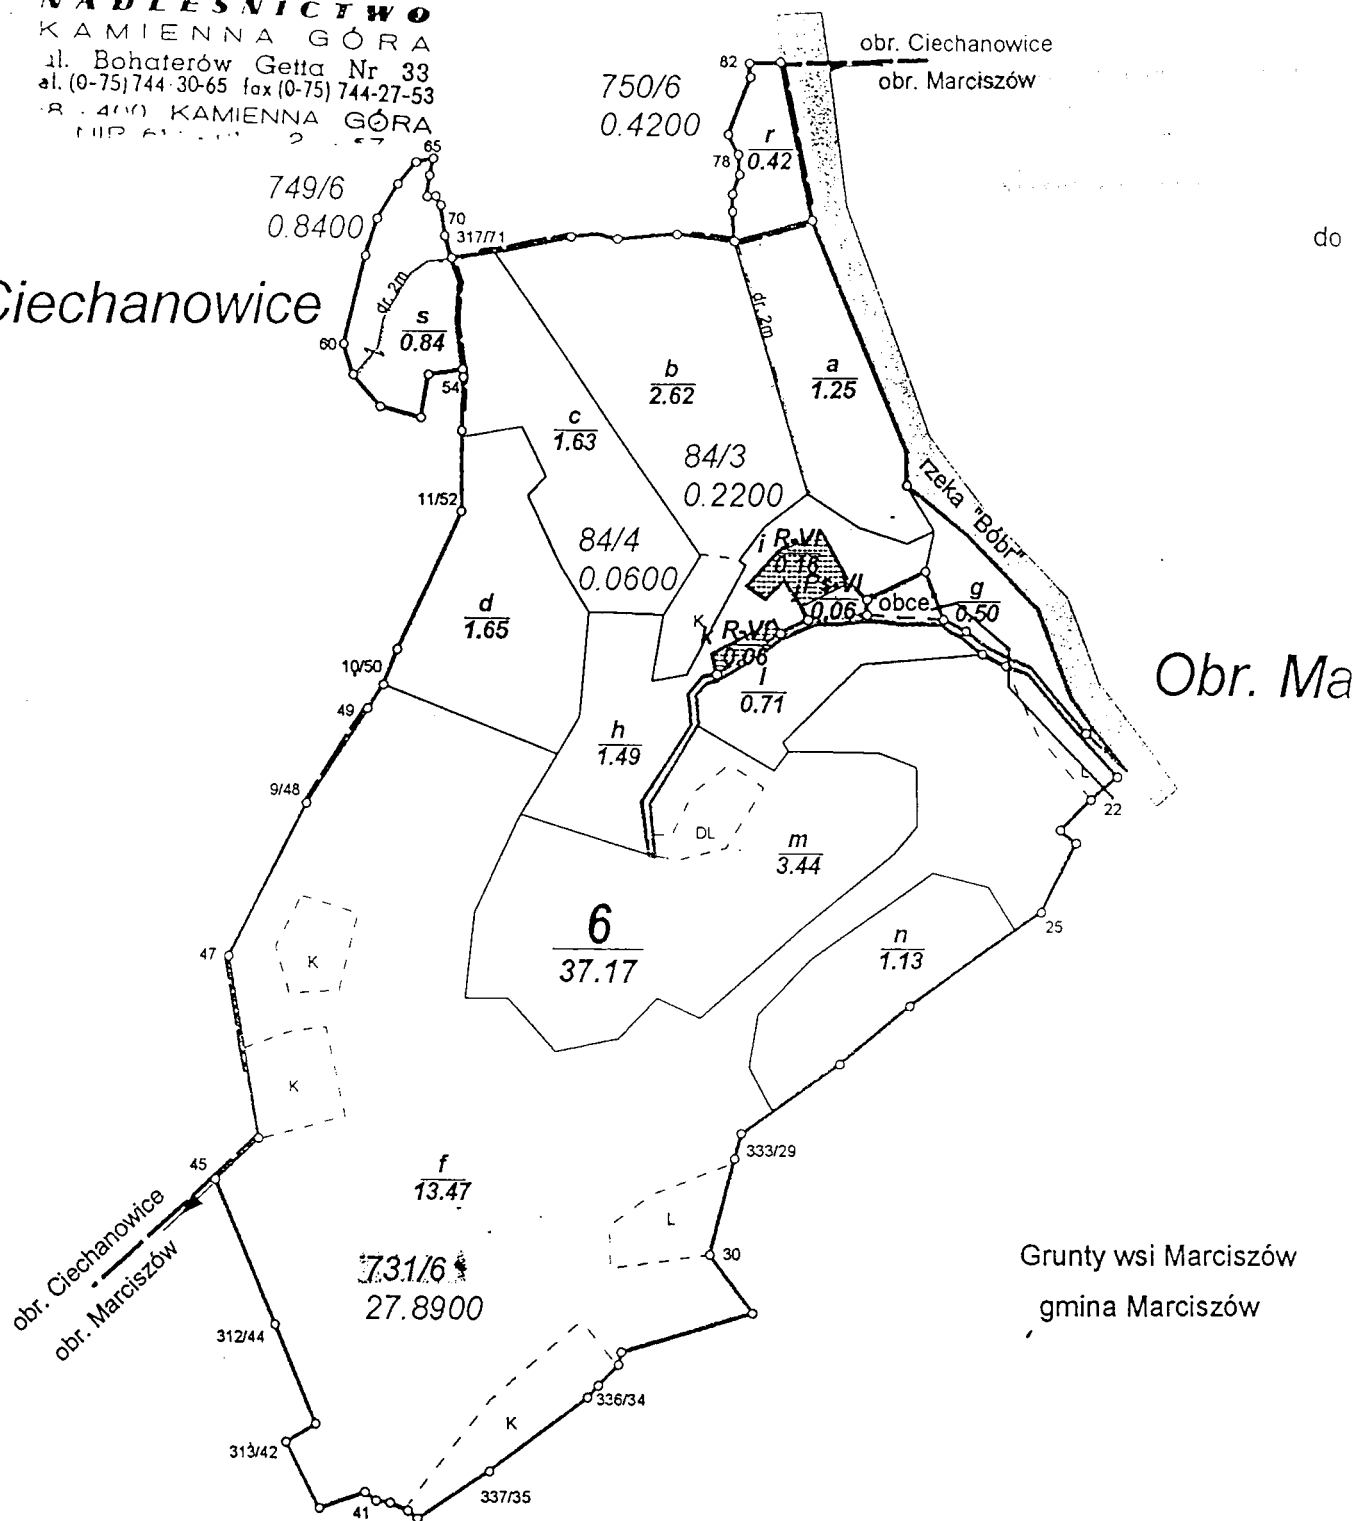

Gmina Marciszów

Obr. ow. Marciszów

dz. nr 731/6

AM Nr 1

— projekt przebiegu
 sieci kanalizacyjnej

Obręb Lasny Kamienna Góra

Lasnictwo Marciszów

oddz. 6 f, g

AM Nr 6

Zgodność odpisu z oryginałem

— stwierdzam —

14.09.04

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
 wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanaliz.
 WKP/0149/PWOS/04

SporegohIT

Specjalista
 d/s zagospodarowania lasu

Walbrzych

nr. 20
TOMASZ PRZEWÓŻNY
ur. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi, o.o. w szczególności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłoty
wentylacyjnych, gazowych wodociąg i kanaliz
WKP/145PWO/S/04

Obi. Łalny Kamionka Góra
Łasniktwo Marciszka
oddz. 43.
AM Nr 7

Obr. Marciszów

9 3 1 0 2 3 9 5 4
KAMIENNA GÓRA
ul. Bohaterów Głta Nr 33
tel. (0-75) 744 30-65 fax (0-75) 744-27-53
KAMIENNA GÓRA
ul. 14 - 011 20 - 57

Gmina Marciszewo
Obr. aw. Marciszewo
dz. nr 704/43
AM Nr 5

— projekt pizabiznisa
s'aci
kand'izap'ina

43
37.05

704/438
32.9200

Spargadi!

Emilian Zielinski

44
19.29

113

29

Gmina Marciszów

Оби. св. Марсизов

dz. nr 745/43

AM Nr 1


- projekt przybić
Słaci kanałizacyjnej

Obřev Lošny Komáňna Gora
Lošnyho Komáňna
oddě. 43 g_x, i x₁ j_x

AM Nr 7

Grunty wsi Marciszów
gmina Marciszów

Jelenia Góra



Obr. Marciszów

Wałbrzych

Zgodność odpisu z oryginałem


- s i w i e r d z a m -

14.08.04

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

WKP/0149/PWOS/04



Obr. Marciszów

Sporezdzit
Specjalista
d/s zagospodarowania lasu

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Obszar Pionu Sieci w Wałbrzychu
Wydział Utrzymywania Systemów
Urządzeń Energetycznych
ul. Stowackiego 20 a. 58-300 Wałbrzych

Uzgodniono z TP S.A. Pion Sieci Obszar w Wałbrzychu Nr 50L/04

W projektowanych robót znajdują się urządzenia telekomunikacyjne

Przebieg uzgodnienia przeprowadzić z ZRII Wrocław, ul. Żelazna

Wzrost warunków podano w piśmie znak: PK2/22-210/751/04/1A1

z dnia 18.06.2004r.

Wzrost dokumentu pozostawiono w aktach TP S.A. Wałbrzych

Ważność uzgodnienia 2 lata. 17

Zgodność odpisu z oryginałem

— siwierzam —

14.08.04

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.

WKP/0149/PWOS/04

Pz Pz

Marciszów, dnia 07.07.2004 roku


ZDG 222/RZ/OiKM/10/04

P.P.D. „WROTECH”
Ul. Australijska 64b
54 – 404 Wrocław

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004 roku uzgadniamy pozytywnie trasę projektowanej kanalizacji z niżej podanymi uwagami:

1. Rezygnuje się z docinka sieci do działek nr 144, 147/5, 145/1, 147/1 w Wieściszowicach oraz odcinka sieci do działek nr 211/2, 211/6, 215/4 w Marciszowie.
2. Rezygnuje się z projektowania przyłączy dla których nie zgód właścicieli nieruchomości.
3. Przez działki nr 36/2 w Pustelniku i 108 w Marciszowie prosimy zaprojektować sieć.
4. Należy zmienić trasę sieci ul. Stroma w Marciszowie. Prosimy o zaprojektowanie sieci do działki nr 131/2 po granicy działek nr 128 i 132.
5. Sieć usytuowaną w pasie drogowym dróg gminnych należy usytuować na granicy działki pasa drogowego.
6. Wszystkie przejścia poprzeczne w drogach należy umieścić w rurze osłonowej

Z poważaniem:



Zgodność odpisu z oryginałem

— s i w i e r d z a m —

14.09.04

inż. **TOMASZ PRZEWOŹNY**

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.

WKP/0149/PWOS/04



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH w WAŁBRZYCHU

58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9, tel.: (0-74) 84-74-340, 342, fax: (0-74) 84-74-353, e-mail: iznp.walbrzych@pkpwalb.neostrada.pl

IZDK4d-507/45/2004

tel. (074) 84-74-328; 350, 314,

na Nr WT/2004

z dnia 16.06.2004r.

dot. uzgodnień

Wałbrzych, dnia 06.09.2004r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze

„WroTECH”

54-404 WROCŁAW

ul. Australijska 64b

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu przesyła w załączeniu decyzję uzgadniającą dokumentację skrzyżowania kanalizacji sanitarnej w rurze stalowej osłonowej Ø 408/8 pod torem linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław – Jelenia Góra - Zgorzelec w km 105,700, jednocześnie pod torem kolejowym linii Nr 312 relacji Marciszów – Jezierzanice Zdroj w km 0,525 i pod torem Nr 27 metodą przewiertu (tj. na terenie działki Nr 315 AM-2 obręb Ciechanowice gmina Marciszów – administrowanej przez tutejszy Zakład) oraz w rurze stalowej osłonowej Ø 273/8 pod torem linii kolejowej Nr 302 relacji Malczyce – Marciszów w km 72,740 metodą przewiertu (tj. na terenie działki Nr 1/9 AM-1 obręb Marciszów gmina Marciszów – administrowanej przez tutejszy Zakład).

Jednocześnie przesyłamy również 2 egz. faktury VAT Nr IZDK4d-1236/IX/2004 z dnia 06.09.2004r., na kwotę netto 800,00zł,- + 22% VAT – celem realizacji przelewem w terminie 14 dni.

(konto Nr: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Wrocław Nr k-ta 91 1750 1309 0000 0000 0179 9657

Po potwierdzeniu prosimy o zwrot kopii faktury.

Jeden komplet uzgodnionego projektu pozostaje w tutejszym Zakładzie.

Zgodność podpisu z oryginałem

— stwierdzam —

14.09.04

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanaliz.

WKP/0149/PWOS/04

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W WAŁBRZYCHU

58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9, tel.: (0-...-74) 8474-340, 342 fax: (0-...-74) 8474-353, e-mail: IZNP.Walbrzych@pkp.wroc.pl

IZDK4d-597/45/2004

tel. 8474-328, 314

na Nr WT/2004

z dnia 16.06.2004r.

dot. uzgodnienia

Wałbrzych, dnia 06.09.2004r.

**Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze
„WroTECH”
54-404 WROCŁAW**

ul. Australijska 64b

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu *u z g a d n i a* dokumentację skrzyżowania kanalizacji sanitarnej w rurze stalowej osłonowej Ø 408/8 pod torem linii kolejowej

Nr 274 relacji Wrocław – Jelenia Góra - Zgorzelec w km 105,700, jednocześnie pod torem kolejowym linii Nr 312 relacji Marciszów – Jerzmanice Zdrój w km 0,525 i pod torem Nr 27 metodą przewiertu

(tj. na terenie działki Nr 315 AM-2 obręb Ciechanowice gmina Marciszów – administrowanej przez tutejszy Zakład) oraz w rurze stalowej osłonowej Ø 273/8 pod torem linii kolejowej

Nr 302 relacji Malczyce – Marciszów w km 72,740 metodą przewiertu

(tj. na terenie działki Nr 119 AM-1 obręb Marciszów gmina Marciszów – administrowanej przez tutejszy Zakład) pod niżej podanymi warunkami prowadzenia robót w pasie kolejowym w odniesieniu do INWESTORA i WYKONAWCY:

1. Roboty należy wykonać ściśle wg uzgodnionej dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących norm.
2. Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
3. Wszelkie zmiany uzgodnionej dokumentacji mogą nastąpić tylko za zgodą tutejszego Zakładu.
4. Wszelkie uszkodzenia w istniejących urządzeniach, jak również koszty związane z ich przełożeniem obciążają INWESTORA. Dotyczy to również kosztów wynikłych na skutek wadliwego wykonywania robót.
5. W czasie wykonywania robót należy zachować skrajnię budowli i warunki BHP.
6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót INWESTOR lub WYKONAWCA zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na prawo wstępu na teren kolejowy w: PKP PLK S.A.

KOMENDA STRAŻY OCHRONY KOLEI

ODDZIAŁ OKRĘGOWY we Wrocławiu

ul. Joannitów 13

50-525 WROCŁAW

W wystąpieniu należy dokładnie określić rodzaj i zakres prac, przysyłając kopie niniejszego uzgodnienia. Dla wszystkich pracowników podać następujące dane:

a) miejsce i czasokres prac,

b) nazwisko i imiona, daty urodzenia, miejsce zamieszkania, Nr dowodów osobistych z zaznaczeniem przez kogo wydane, z wyznaczeniem kierownika grupy /ekipy/

Termin wydania zezwolenia wynosi 14 dni.

— stwierdzam —

7. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót Wykonawca powiadomi pisemnie tutejszy Zakład - PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w (58-302) Wałbrzychu ul. Parkowa 9 oraz „PKP Energetyka” Sp. z o.o. Zakład Dolnośląski we Wrocławiu Dział Eksploatacji ul. Armii Krajowej 1b 58-302 Wałbrzych

celem wyznaczania nadzoru nad robotami oraz protokólnego przekazania placu budowy, opiewany swoich urzędzie wskazania ich dokładnej lokalizacji w terenie.

Wystąpienie Wykonawcy powinno zawierać: numer uzgodnienia wydanego przez tut. Zakład, termin i miejsce rozpoczęcia robót, datę, godzinę, miejsce spotkania, telefon kontaktowy i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie prac w tym rejonie.

Nadzór nad robotami ze strony ww. Zakładów jest płatny.

Obciążenia dokonują ww. Zakłady w zależności od poniesionych kosztów.

Powiadomienie o rozpoczęciu robót winno zawierać stwierdzenie czy Firma jest, czy też nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, numer identyfikacyjny NIP oraz oświadczenie Firmy, upoważniające Zakłady do wystawiania faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej (zgodnie z § 37 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. - Dz. U. Nr 27 poz. 268).

8. Warunkiem przekazania wbudowanej kanalizacji sanitarnej do eksploatacji jest wykonanie przez INWESTORA lub WYKONAWCĘ inwentaryzacji powykonawczej na terenie kolejowym i w odległości do 20,0m od granicy PKP oraz naniesienie na własny koszt wyników pomiarów powykonawczych na mapy geodezyjne będące w zasobach:

PKP S.A. CENTRALA
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
we Wrocławiu
Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Joannitów 13
50-525 WROCLAW

9. Prace ziemne na terenie kolejowym należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. Nie dotyczy to wykonania samych przewiertów.
10. W przypadku przebudowy linii kolejowej koszt przebudowy obiektu ponosi INWESTOR.
11. Zgodnie z Decyzją Nr 13/2002 Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu z dnia 30.08.2002r. niniejsze uzgodnienie jest płatne w wysokości 800,00 zł,- (słownie: sześćset trzydzieści złotych) + 22% VAT, w terminie 14 dni od otrzymania faktury przelewem na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Wrocław Nr k-ta 91 1750 1309 0000 0000 0179 9657
12. Wyraża się zgodę na czasowe zajęcie działki Nr 315 na czas wykonywania ww. robót
13. Naniesione na jeden egzemplarz projektu-dokumentacji urządzenia kolejowe Projektujący winien przenieść na pozostałe egzemplarze dokumentacji tak, aby przyszły WYKONAWCA robót posiadał egzemplarz dokumentacji z naniesionym uzbrojeniem kolejowym.
14. Uzgodnienie niniejsze jest ważne na okres 2-ch lat, od daty jego wydania. Rozpoczęcie robót po terminie ważności uzgodnienia możliwe będzie po dokonaniu aktualizacji powyższego uzgodnienia.
15. Przy prowadzeniu wszelkiej korespondencji z PKP należy powoływać się na nasz numer pisma.
16. Uzgodnienie niniejsze jest ważne przy zachowaniu dodatkowo poniższych uwag:

- Należy zwrócić uwagę, aby w czasie trwania robót nie uszkodzić istniejącej kolejowej infrastruktury.
- Wszelkie prace w tym rejonie wykonywać pod nadzorem: PKP PLK S.A. Sekcji Eksploatacji w (58-306) Wałbrzychu ul. Stacyjna 1 tel. (074) 8474-300, lub tel. kolejowy 889-300.
- Na pisemny wniosek WYKONAWCY ww. Sekcja przekaze protokólnie plac budowy i wyznaczy nadzór nad ww. robotami.
- W rejonie przewidzianych robót skrzyżowania kanalizacji z torami linii kolejowej Nr 274 w km 105,700 przebiega telekomunikacyjny kabel dalekosiężny, będący własnością Grupy PKP S.A., którego trasa została naniesiona kolorem zielonym na załączoną mapę sytuacyjno-wysokościową.
- Kabel telekomunikacyjny posadowiony jest na głębokości od 0,80-1,0m.
- Kable te bezpośrednio nie kolidują z przewidzianym zakresem robót.
- Na załączoną mapę sytuacyjno-wysokościową odcinka linii kolejowej Nr 274 w km 105,700 naniesiono również kolorem niebieskim orientacyjny przebieg trasy kabla zasilającego NN i kolorem czerwonym przebieg kabla sterowniczego do urządzeń sterowania ruchem kolejowym srk.

Zgoda 39

16.05.04

[Signature]

[Signature]

- 120
- W lokacji km 103,704 przy torze Nr 1 znajduje się konstrukcja wsporcza sieci trakcyjnej (słup trakcyjny). Prace ziemne należy wykonywać minimum 5,0m od fundamentu wskazanego słupa trakcyjnego.
 - Na linii Nr 302 relacji Malczyce – Marciszów w km 72,740 kolejowe uzbrojenie podziemne nie występuje.
 - W razie nie powiadomienia Zakładów wymienionych w pkt. 7 o rozpoczęciu robót (praca bez nadzoru), kosztami ewentualnego uszkodzenia i naprawy infrastruktury kolejowej obciążony zostanie WYKONAWCA robót.
 - Roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem obowiązujących norm, przepisów bhp oraz zaleceń służb utrzymania kolei tsk, aby nie uszkodzić istniejącej infrastruktury kolejowej, ponieważ kosztami jej naprawy obciążony zostanie WYKONAWCA robót.

17. Teren po zakończeniu robót należy uporządkować.

RADCA

[Signature]
Jadwiga Szopuła

Otrzymuje:

1. NZ10g Wrocław
2. EZ12 Wałbrzych
3. ISE Wałbrzych
4. a/a

[Signature]

Zgodność odpisu z oryginałem

— stwierdzam —

14.08.04

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

[Signature]
[Signature]

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE
JAKOŚĆ WYKONANIA PRACY
SIŁA PRACY
H-CH 05.07.04

LINIA CZERNONA PRZERYWANA
ZARNACIOWO TRASA KABLI DO
URZĄDZEN

Naczelnik Sekcji Eksploatacji
wiz
Janusz Jasiółkowski
Z-ca ds. Automatyki

ZAWIADOMIENIE
ds. Drogi i Budownictwa
Czystość

Sekcja
Zasilania Elektroenergetycznego
ul. Kraszewska 27
58-500 Jelenia Góra

— — — — — kable zasilające nu.

J. GÓRA 06.07.04

NACZELNIK SEKCJI
Roman Mostek

Na drodze 1/3 obrotu
w kierunku końca
budowy toru I i II
główny i wjazdowy i
wjazdowy podziemny
i miejscowy VZR wzdłuż
drogi 1/3 nie kieruje
w kierunku gminnego VZR

ZARZĄDCA REJONU

inż. Elżbieta Flech

04.08.04

Zgodność podpisu z oryginałem

— stwierdzam —

14.08.04

121

TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA
Spółka z o.o.
Zakład Telekomunikacji we Wrocławiu
Rejon Telekomunikacji Wałbrzych
ul. Gdynska 5, 58-303 Wałbrzych

14.08.04 30.08.04

Wolontariat z obywateli
Ani w kółko telefon. grupy PKP

NACZELNIK REJONU

Antoni Pyskiński

PKP S.A. Centrala
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI w Wałbrzychu
REJON ADMINISTRACYJNY
I UTRZYMANIA NIEMOŻNO
w Wałbrzychu
ul. Gdynska 5, 58-303
58-303

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

Ant. 14.08.04

SEKCYJA EKSPLOATACJI
11-CH. 05.07.04

NA ZAMIASTOWANY TERENIE
SEKCJA NIE POSIADA
URZĄDZEN

122

ZAW. 10.07.04
ds. Drogi i Transportu
Krzysztof Wojcik

Naczelnik Sekcji Eksploatacji
w/z

Janusz Pasiótkowski
Z-ca ds. Automatyki

Sekcja
Zasilania Elektroenergetycznego
ul. Krakowska 27
58-500 Jelenia Góra

BRAN URZĄDZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH.

7. GÓRA 06.07.2004

NACZELNIK SEKCJI

Roman Mostek

Na zamianowanym terenie
NZR Walbrzych nie posiada
żadnych urządzeń. Długość 310 domów mieszkalnych
funkcje w ogólnym zakresie NZ Walbrzych.

ZARZĄDCA REJONU
mgr inż. Zdzisław Płech
04.08.04

ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI
REJON ADMINISTRACYJNY
ul. 58-500 WALBRZYCH

TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA
Spółka z o.o.
Zakład Telekomunikacji we Wrocławiu
Rejon Telekomunikacji Walbrzych
ul. Górska 5, 58-303 Walbrzych

Walbrzych 30.08.2004

W protokół na oświadczenie lokatariuszy
bros. w/w. w/w. telekomunikacyjnego

Zgodność odpisu z oryginałem

- siwierzdam -

14.08.04

NACZELNIK REJONU

Intoni Pyszyński

inż. TOMASZ PRZEWOŻNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04


Przy


dot. mp. w 3

~~74094 Jorgensen, 2012~~

№ K-664/09
Główny - kandydat

RVS. nr 3

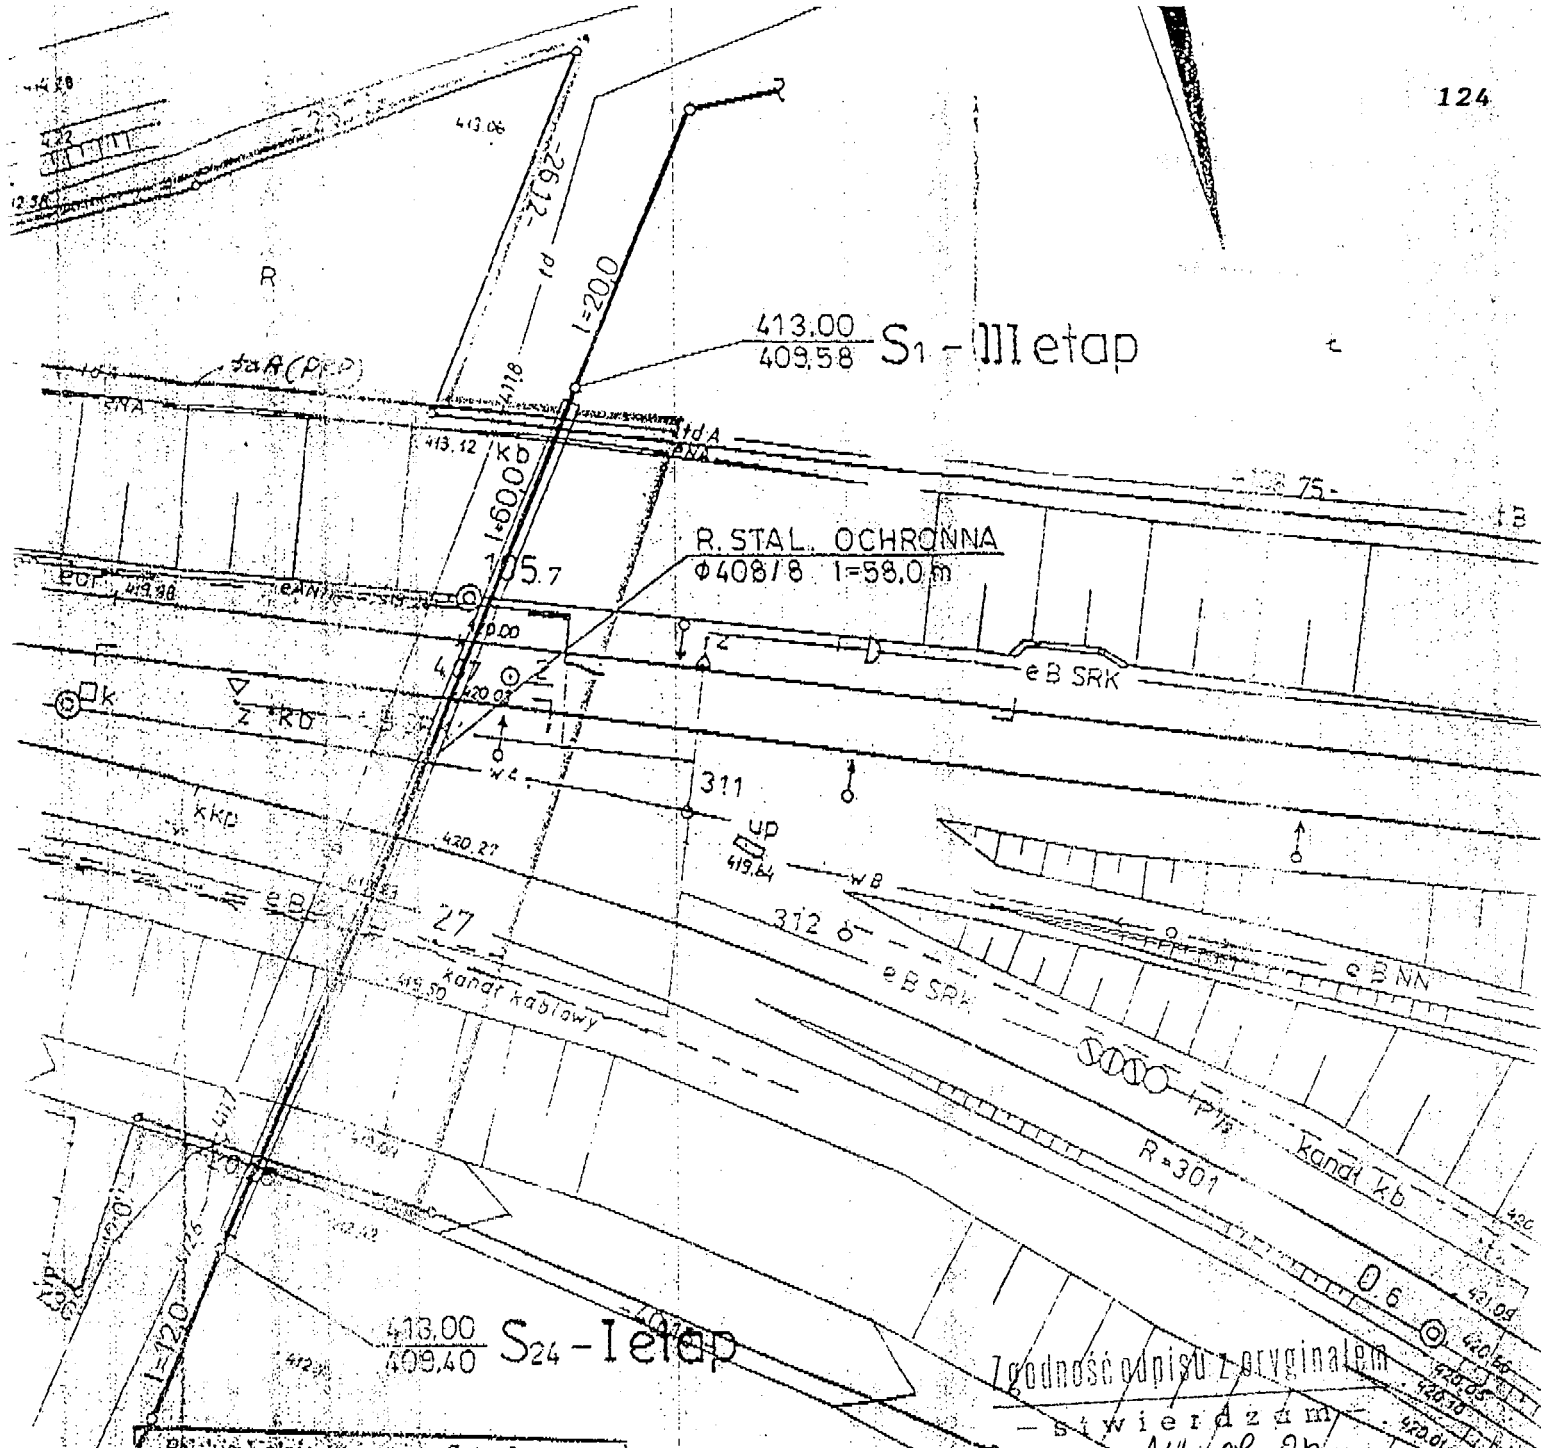



inż. **TOMASZ PRZEWOŹNY**
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

1. What did you observe the
 2. subject doing while in the
 3. vehicle? (If the subject was
 4. driving, describe the manner
 5. of driving.)

TOTAL P. 09



POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE Spółka Akcyjna

CENTRALA
Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Wałbrzychu

ul. Armii Krajowej 35
58-302 Wałbrzych
tel.: (48-74) 84 74 380
tel. kol.: (985-889) 380
fax: (48-74) 84 74 312
fax kol.: (985-889) 312
e-mail: pkp.nz.walbrzych@hm.pl

Wałbrzych 18-06-2004

NZ6g-614/43/2004

PKP S.A. Centrala
Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami
we Wrocławiu
ul. Joannitów 13
50-525 WROCŁAW

dotyczy: uzgodnienia przejścia projektowaną siecią kanalizacyjną przez działkę PKP nr 198 w Marciszowie

PKP S.A. Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Wałbrzychu w załączeniu przesyła dokumentację przejścia projektowaną siecią kanalizacyjną przez dz. PKP nr 198 w Marciszowie, celem wydania uzgodnienia. Tut. Zakład opiniuje pozytywnie powyższą sprawę. Jednocześnie prosimy o wydzielenie budynku mieszkalnego z dz. 198.

Dokumentację odnośnie dz. nr 347 tut. Zakład przesłał do Waszego Zakładu w dniu 18-06-2004 Nr NZ6g-614/20/2004.

Do wiadomości:

1. **Wro TECH**
Przedsiębiorstwo Projektowo
Doradcze
ul. Australijska 64B
54-404 WROCŁAW
2. NZ6 a/a

ZASTĘPCA DYREKTORA
(dla Technicznych)
mgr inż. Edward Blich

Zgodność odpisu z oryginałem

— stwierdzam —

14.08.04

inż. TOMASZ PRZEWOŹNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanaliz.
WKP/0149/P/WOS/04

[Signature]

ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W WAŁBRZYCHU

58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9, tel.: (0-74) 84-74-340,342, fax: (0-74) 84-74-353, e-mail: iznp.walbrzych@pkn.walbrzych.neostrada.pl

IZDK4d-509/57/2004

tel. (074) 84-74-328, 314,

na Nr WZ/2004

z dnia 25.08.2004r.

dot. uzgodnienia

Wałbrzych, dnia 29.09.2004r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze

„WroTECH”

54-404 WROCLAW

ul. Australijska 64b

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu przesyła w załączeniu decyzję uzgadniającą dokumentację skrzyżowania kanalizacji sanitarnej w rurze stalowej osłonowej Ø 273/8 pod torami linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław – Jelenia Góra - Zgorzelec w km 101,386 metodą przewiertu (tj. na terenie działki Nr 198 AM-1.4 obręb i gmina Marciszów – administrowanej przez tutejszy Zakład) oraz w rurze stalowej osłonowej Ø 356/8 pod torami łącznicy kolejowej Nr 774 relacji Marciszów Górny - Krużyn w km 0,370 metodą przewiertu (tj. na terenie działki Nr 483 AM-4 obręb i gmina Marciszów – administrowanej przez tutejszy Zakład).

Jednocześnie przesyłamy również 2 egz. faktury VAT Nr IZDK4d-1249/XX/2004 z dnia 29.09.2004r., za ww. uzgodnienie, na kwotę netto 800,00zł. + 22% VAT – celem realizacji przelewem w terminie 14 dni.

(konto Nr: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Wrocław Nr k-ta 91 1750 1309 0000 0000 00 79 9657)

Po pokwitowaniu prosimy o zwrócenie kopii faktury

Jeden komplet uzgodnionej dokumentacji pozostaje w tutejszym Zakładzie.

DYREKTOR
mgr inż. Tomasz Szabat
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH

Zgodność odpisu z oryginałem

— stwierdzam —

04.10.04

inż. TOMASZ PRZEWOŻNY
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg i kanaliz.

WKP/0149/PWOS/04

[Signature]

**PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.****ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W WAŁBRZYCHU**

58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9, tel.: (0-...-74) 8474-340, 342 fax: (0-...-74) 8474-353, e-mail: iznp.walbrzych@pkpwalb.neostrada.pl

IZDK4d-597/57/2004

tel. 8474-328 514

na Nr WT/2004

z dnia 25.08.2004r.

dot.: uzgodnienia

Wałbrzych, dnia 27.09.2004r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze
„WroTECH”
54-404 WROCŁAW

ul. Australijska 64b

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu u z g a d n i a dokumentację skrzyżowania kanalizacji sanitarnej w rurze stalowej osłonowej Ø 273/8 pod torami linii kolejowej

Nr 774 relacji Wrocław – Jelenia Góra - Zgorzelec w km 101,386 metodą przewiertu
 (tj. na terenie działki Nr 198 AM-1,4 obręb i gmina Marciszów – administrowanej przez tutejszy Zakład) oraz w rurze stalowej osłonowej Ø 356/8 pod torem łącznicy kolejowej

Nr 774 relacji Marciszów Górny - Krużyn w km 0,370 metodą przewiertu
 (tj. na terenie działki Nr 483 AM-4 obręb i gmina Marciszów – administrowanej przez tutejszy Zakład) pod above podanymi warunkami prowadzenia robót w pasie kolejowym w odniesieniu do INWESTORA I WYKONAWCY:

1. Roboty należy wykonać ściśle wg uzgodnionej dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących norm.
2. Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości i bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
3. Wszelkie zmiany uzgodnionej dokumentacji mogą nastąpić tylko za zgodą tutejszego Zakładu.
4. Wszelkie uszkodzenia w istniejących urządzeniach, jak również koszty związane z ich przelożeniem obciążają INWESTORA. Dotyczy to również kosztów wynikłych na skutek wadliwego wykonywania robót.
5. W czasie wykonywania robót należy zachować skrajnię budowli i warunki BHP.
6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót INWESTOR lub WYKONAWCA zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na prawo wstępu na teren kolejowy w: PKP PLK S.A.

KOMENDA STRAŻY OCHRONY KOLEI
ODDZIAŁ OKRĘGOWY we Wrocławiu
 ul. Joannitów 13
50-525 WROCŁAW

W wystąpieniu należy dokładnie określić rodzaj i zakres prac, przysyłając kopie niniejszego uzgodnienia. Dla wszystkich pracowników podać następujące dane:

- a) miejsce i czasokres prac,
- b) nazwiska i imiona, daty urodzenia, miejsce zamieszkania, Nr dowodów osobistych z zaopiniowaniem przez kogo wydane, z wyznaczeniem kierownika grupy /ekipy/.

Termin wydania zezwolenia wynosi 14 dni.

7. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót Wykonawca powiadomi pisemnie tutejszy Zakład - PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w (58-302) Wałbrzychu ul. Parkowa 9 oraz „PKP Energetyka” Sp. z o.o. Zakład Dolnośląski we Wrocławiu Dział Eksploatacji ul. Armii Krajowej 1b 58-302 Wałbrzych a także „Telekomunikacja Kolejowa” Sp. z o.o. Zakład Telekomunikacji 50-443 Wrocław ul. Pułaskiego 52

Zgodność ksera z oryginałem

STWIERDZAM

mgr TOMASZ
 upr. bud. do p...
 bud. w...
 w...
 w...

[Signature]

celem wyznaczenia nadzoru nad robotami oraz protokółarnego przekazania placu budowy, ochrony swoich urządzeń i wskazywania ich dokładnej lokalizacji w terenie.

Wystąpienie Wykonawcy powinno zawierać: numer uzgodnienia wydane przez tut. Zakład, termin i miejsce rozpoczęcia robót, datę, godzinę, miejsce spotkania, telefon kontaktowy i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie prac w tym rejonie.

Nadzór nad robotami ze strony Zakładów jest płatny.

Obciążenia dokonują ww. Zakłady w zależności od poniesionych kosztów.

Powiadomienie o rozpoczęciu robót winno zawierać stwierdzenie czy Firma jest, czy też nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, numer identyfikacyjny NIP oraz oświadczenie Firmy, upoważniające Zakłady do wystawiania faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej (zgodnie z § 37 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. – Dz. U. Nr 27 poz. 268).

8. Warunkiem przekazania wbudowanych kanalizacji sanitarnych do eksploatacji jest wykonanie przez INWESTORA lub WYKONAWCĘ inwentaryzacji powykonawczej na terenie kolejowym i w odległości do 20,0m od granicy PKP oraz naniesienie na własny koszt wyników pomiarów powykonawczych na mapy geodezyjne będące w zasobach:

PKP S.A. CENTRALA
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
we Wrocławiu
Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Joannitów 13
50-525 WROCŁAW

9. Prace ziemne na terenie kolejowym należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. Nie dotyczy to wykonania samych przewiertów.
10. W przypadku przebudowy linii kolejowej koszt przebudowy kanalizacji sanitarnych ponosi INWESTOR.
11. Zgodnie z Decyzją Nr 13/2002 Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu z dnia 30.08.2002r. niniejsze uzgodnienie jest płatne w wysokości 800,00 zł,- (słownie: sześćset trzydzieści złotych) + 22% VAT, w terminie 14 dni od otrzymania faktury przelewem na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Wrocław Nr k-ta 91 1750 1309 0000 0000 0179 8657
12. Wyraża się zgodę na czasowe zajęcie działek na czas wykonywania ww. robót.
13. Naniesione na jeden egzemplarz projektu-dokumentacji urządzenia kolejowe Projektujący winien przenieść na pozostałe egzemplarze dokumentacji tak, aby przyszły WYKONAWCA robót posiadał egzemplarz dokumentacji z naniesionym uzbrojeniem kolejowym.
14. Uzgodnienie niniejsze jest ważne na okres 2-ech lat, od daty jego wydania. Rozpoczęcie robót po terminie ważności uzgodnienia możliwe będzie po dokonaniu aktualizacji powyższego uzgodnienia.
15. Przy prowadzeniu wszelkiej korespondencji z PKP należy powoływać się na nasz numer pisma.
16. Uzgodnienie niniejsze jest ważne przy zachowaniu dodatkowo poniższych uwag:

- Należy zwrócić uwagę, aby w czasie trwania robót nie uszkodzić istniejącej kolejowej infrastruktury.
- Linia kolejowa Nr 274 Wrocław – Zgorzelec jest linią zelektryfikowaną. Sieć trakcyjna o napięciu 3kV. Prace ziemne na tej linii należy wykonywać minimum 5,0m od fundamentów konstrukcji wsporczych (słupów) sieci trakcyjnej.
- Wszelkie prace w tym rejonie wykonywać pod nadzorem: PKP PLK S.A. Sekcji Eksploatacji w (58-306) Wałbrzychu ul. Stacyjna 1 tel. (074) 8474-300, lub tel. kolejowy 889-300.
- Na piśmie wiać WYKONAWCY ww. Sekcja prześle protokołami plac budowy i wyznaczy nadzór nad ww. robotami.
- W rejonie skrzyżowania kanalizacji z torami linii kolejowej Nr 274 w km 101,386 przebiegają kable sterownicze do urządzeń sterowania ruchem kolejowym srk, naniesione na załączony wycinek mapy sytuacyjno-wysokościowej kolorem czerwonym, kolorem niebieskim naniesiono przebieg elektroenergetycznych instalacji i urządzeń, należących do „PKP Energetyki” Sp. z o.o.

Zgodność ksera z oryginałem

— stwierdzam —

Zgodnie 44

inz. TOMASZ
upr. bud.
budowl.
w

2

Chodzić dnia 14.08.2004 r.

Pmr

- Przebiegają one również telekomunikacyjne kable szlakowe, będące własnością Grupy PKP S.A., których trasy została naniesiona kolorem zielonym.
- Kable telekomunikacyjne posadowione są na głębokości od 0,80-1,0m.
- W miejscu przejścia przez tory łącznicy kolejowej Nr 774 Marciszów Górny – Krużyn w km 0,370 zachodzi konieczne zbliżenie kabla PKP z budowaną studnią S486; w związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność przy robotach w tym rejonie (wykop ręczny).
- Skrzyżowania projektowanych kanalizacji sanitarnych z telekomunikacyjnymi kablami PKP S.A. należy dokonywać zgodnie z obowiązującą Zakładową Normą Telekomunikacyjną Nr ZN 95/TPSA-0004/T.
- Prace w rejonie kolidujących kabli telekomunikacyjnych należy wykonywać pod ścisłym nadzorem „Telekomunikacji Kolejowej” Sp. z o.o. Zakładu Telekomunikacji 50-443 Wrocław ul. Pułaskiego 52, telefon (071) 369-44-40, fax (071) 369-4418 w trybie ustalonym przez ustawę Prawo Budowlane.
- Przy prowadzeniu wszelkiej korespondencji z „Telekomunikacją Kolejową” Sp. z o.o. dot. przedmiotowych kanalizacji sanitarnych w ww. lokalizacjach należy powoływać się na pismo Nr LZTTa-5082-144/2004 z dnia 22.09.2004r.
- W razie nie powiadomienia Zakładów wymienionych w pkt. 7 o rozpoczęciu robót (praca bez nadzoru), kosztami ewentualnego uszkodzenia i naprawy infrastruktury kolejowej obciążony zostanie WYKONAWCA robót.
- Roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem obowiązujących norm, przepisów bhp oraz zaleceń służb utrzymania kolei (tak, aby nie uszkodzić istniejącej infrastruktury kolejowej, ponieważ kosztami jej naprawy obciążony zostanie WYKONAWCA robót.

17. Teren po zakończeniu robót należy uporządkować.

RADCA

[Podpis]
Jadwiga Szewc

DYREKTOR
mgr inż. *[Podpis]* Szabat
DZIAŁ OPRACOWAŃ
TECHNICZNYCH

Otrzymują:

1. LZ, NZU Wrocław
2. BZ12 Walbrzych
3. ISB Walbrzych
4. c/a

Zgodność podpisu z oryginałem

- stwierdzam -

04.12.04

inż. TOMASZ PRZEWOŻNY

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0143/PWOS/04

[Podpis]

Kamienna Góra 2004-08-05

OPINIA nr 63/2004

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.), rozdziałów 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

OPINIUJE SIĘ POZYTYWNIE

Przedmiot uzgodnienia : sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Zlokalizowanego : w Marciszowie (ul. Główna, Nadrzeczna, Spółdzielcza, Ks. Bolka I), Ciechanowicach, Wieściszowicach, Pustelniku

Inwestor : Urząd Gminy ul. Główna 86, 58-410 Marciszów

Projektant : inż. Jerzy Ławniczak, inż. Tomasz Przewoźny

Zlecenie :

z dnia 2004. 07. 06.

UWAGI I ZALECENIA

1. Integralną częścią niniejszej opinii jest załącznik graficzny potwierdzony pieczęcią Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.
2. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat pod warunkiem, że nie zaistnieją przypadki wyszczególnione w § 13 ust 2 w/w rozporządzenia.
3. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
4. Stosownie do przepisów prawa budowlanego projekt należy opracować geodezyjnie uwzględniając normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów budowlanych.
5. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonywać przed ich zakryciem.
6. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prace prowadzić ręcznie pod nadzorem jednostek nimi zarządzających po wcześniejszym powiadomieniu tych jednostek. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonać zgodnie z istniejącymi przepisami.
W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu odpowiedzialność prawną i finansową ponosi inwestor inwestycji uzgodnionej niniejszą opinią.
7. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu istniejących znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, tak by nie doszło do ich uszkodzenia bądź przemieszczenia.
8. Uzgodniono z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji pod warunkiem zachowania normatywnych odległości od urządzeń wodociagowych.
9. Należy uzyskać decyzję uzgadniającą projektowaną infrastrukturę z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu.


Zgodność ksera z oryginałem

— stwierdzam —

Chodzież, dnia 14.09.2004 r.

inż. **TOMASZ PRZEWÓŻNY**
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0149/PWQS/04

Pr



inż. **TOMASZ PRZEWOŹNY**

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.

WKP/0149/PWOS/04

Prz

SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKŁADAMI

63/2004
(5,00 opł.)

Z UP. STAROSTY
KIEROWNIK
OŚRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ

mgr inż. Zenon Wilkaniec

Komora Główna 2004.08.05.